

1. 構造名 :

人造鉱物繊維断熱材充てん／イソシアヌレートフォーム裏張鋼板・ポリスチレンフォーム板・構造用面材〔木質系ボード、セメント板、せっこうボード又は火山性ガラス質複層板〕表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

2. 仕様の寸法 :

仕様の寸法を表1に示す。

表1 仕様の寸法

項目	仕様
壁の高さ	構造計算等によって構造安全性が確かめられた寸法
壁厚	158.5(-2.0)mm以上
たて枠間隔	500mm以下

3. 仕様の主構成材料 :

仕様の主構成材料を表2に示す。

表2 仕様の主構成材料

項目	仕様
たて枠 (荷重支持部材)	材料：平成13年国土交通省告示第1540号に適合する壁のたて枠 断面寸法：38×89mm以上
上枠、下枠	材料：平成13年国土交通省告示第1540号に適合する壁の上枠及び下枠材 断面寸法：38×89mm以上
外装材	材料：イソシアヌレートフォーム裏張鋼板 構成：①～③ ①表面材 材料：1)～19)の一 1)塗装/亜鉛めっき鋼板(国土交通大臣認定不燃材料：NM-8697) 2)溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帶(JIS G 3302) 3)塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帶(JIS G 3312) 4)溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帶(JIS G 3317) 5)塗装溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帶(JIS G 3318) 6)溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3321) 7)塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3322) 8)ポリ塩化ビニル被覆金属板 (JIS K 6744、金属板のアルミニウム又はアルミニウム合金板は除く) 9)一般構造用圧延鋼材(JIS G 3101) 10)冷間圧延鋼板(JIS G 3141)

つづく

つづき

外装材	<p>11) 熱間圧延軟鋼板 (JIS G 3131)</p> <p>12) 電気亜鉛めっき鋼板 (JIS G 3313)</p> <p>13) 建築構造用溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 (国土交通大臣認定指定建築材料 : MSTL-0064、0065、0069、0070、0362、0395)</p> <p>14) 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 (JIS G 3323)</p> <p>15) ポリエチレン被覆溶融亜鉛めっき鋼板 母材 : a) ~1) の一</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 塗装/亜鉛めっき鋼板 (国土交通大臣認定不燃材料 : NM-8697) b) 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 (JIS G 3302) c) 溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯 (JIS G 3317) d) 溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 (JIS G 3321) e) ポリ塩化ビニル被覆金属板 (JIS K 6744、金属板のアルミニウム又はアルミニウム合金板は除く) f) 一般構造用圧延鋼材 (JIS G 3101) g) 冷間圧延鋼板 (JIS G 3141) h) 熱間圧延軟鋼板 (JIS G 3131) i) 電気亜鉛めっき鋼板 (JIS G 3313) j) 建築構造用溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 (国土交通大臣認定指定建築材料 : MSTL-0064、0065、0069、0070、0362、0395) k) 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 (JIS G 3323) l) 溶融アルミニウムめっき鋼板 (JIS G 3314) <p>16) 溶融アルミニウムめっき鋼板 (JIS G 3314)</p> <p>17) 冷間圧延ステンレス鋼板 (JIS G 4305)</p> <p>18) 熱間圧延ステンレス鋼板 (JIS G 4304)</p> <p>19) 塗装ステンレス鋼板 (JIS G 3320) 17) ~19) の鋼種 : フェライト系及びマルテンサイト系に限る</p> <p>塗装又は被覆の有機質量 :</p> <p>表面側 ; 65 (+7) g/m²以下</p> <p>裏面側 ; 26 (+3) g/m²以下</p> <p>塗装の材質 : 1) ~8) の一、又はその組合せ</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) ポリエスチル系樹脂 2) フッ素系樹脂 3) アクリル系樹脂 4) ウレタン系樹脂 5) エポキシ系樹脂 6) ポリ塩化ビニル系樹脂 7) ポリエチレン系樹脂 8) 無機系樹脂 <p>厚さ : 0.27 (-0.05) mm以上</p>
-----	--

つづく

つづき

外装材	<p>②芯材 材料：イソシアヌレートフォーム 組成(質量%)： ポリイソシアネート(ポリメリックMDI) 61(±6) ポリエステル系ポリオール 27(±4) 難燃剤(りん酸エステル) 5(±2) 添加剤(三量化触媒、整泡剤等) 7(±3) 発泡剤(HFO) 11(±3)(外割) 厚さ：一般部；17.5(±2)mm 凹深さ；3mm以下又はなし 密度：36(±4)kg/m³ イソシアネート指数：367</p> <p>③裏面材 材料：1)又は2) 1)はり合せアルミニウムはく 厚さ：0.2(-0.1)mm以上 2)①表面材と同じ 塗装の材質：表面材と同じ 厚さ：0.16(-0.04)mm以上 有機質量：88.7(±9)g/m²以下 表面の形状：平滑、エンボス、凹凸 厚さ：一般部；18(-2)mm以上 凹深さ；3mm以下又はなし 断面欠損率：8.7%以下 幅：423(±10)mm 働き幅：385(±10)mm 張り方：横張</p>
構造用面材	仕様：(1)～(4)の一
(1)木質系 ボード	<p>材料：①～⑤の一</p> <p>①構造用合板(日本農林規格に適合するもの、全層すぎを除く) 厚さ：9mm以上</p> <p>②構造用パネル(日本農林規格に適合するもの) 厚さ：9mm以上</p> <p>③パーティクルボード(JIS A 5908) 厚さ：9mm以上</p> <p>④シージングボード(JIS A 5905) 厚さ：12mm以上 密度：0.33～0.42g/cm³</p> <p>⑤構造用MDF(JIS A 5905) 厚さ：9mm以上</p>

つづく

つづき

構造用面材	(2)セメント板	材料：①～⑥の一 ①硬質木毛セメント板(JIS A 5404) 厚さ：15mm以上 ②硬質木片セメント板(JIS A 5404) 厚さ：12mm以上 ③パルプセメント板(JIS A 5414) 厚さ：9mm以上 ④けい酸カルシウム板(JIS A 5430) 厚さ：9mm以上 ⑤両面アクリル系樹脂塗料/パルプ・けい酸質混入セメント板 (国土交通大臣認定準不燃材料：QM-0457) 厚さ：9mm以上 ⑥繊維混入けい酸カルシウム板(国土交通大臣認定不燃材料：NM-8578) 厚さ：9mm以上
	(3)せっこうボード	材料：①～④の一 ①せっこうボード(JIS A 6901) 厚さ：9.5mm以上 ②強化せっこうボード(JIS A 6901) 厚さ：12.5mm以上 ③両面ボード用原紙張/せっこう板(国土交通大臣認定不燃材料：NM-4127) 厚さ：9.5mm以上 ④ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定準不燃材料：QM-0954-1) 厚さ：9.5mm以上
(4)火山性ガラス質複層板		材料：火山性ガラス質複層板(JIS A 5440) 厚さ：9mm以上
内装材		材料：①又は② ①せっこうボード(JIS A 6901) ②強化せっこうボード(JIS A 6901) 厚さ：12.5mm以上
外張断熱材		材料：建築用断熱材(JIS A 9521) 種類：ポリスチレンフォーム板 厚さ：15(-2)～100(+10)mm 密度：38(+4)kg/m ³ 以下
充てん断熱材		材料：①又は② ①人造鉱物繊維保温材(JIS A 9504) ②建築用断熱材(JIS A 9521) 種類：1)又は2) 1) ガラスウール 2) ロックウール 厚さ：50mm以上 密度：10kg/m ³ 以上

4. 仕様の副構成材料：

仕様の副構成材料を表3に示す。

表3 仕様の副構成材料

項目	仕 様
胴縁	<p>材料：①～⑥の一 ①日本農林規格に適合する構造用製材、造作用製材又は下地用製材 ②日本農林規格に適合する針葉樹の構造用集成材又は集成材 ③日本農林規格に適合する構造用単板積層材又は造作用単板積層材 ④日本農林規格に適合する枠組壁工法構造用製材又は構造用たて継ぎ材 ⑤平成12年建設省告示第1452号第五号に規定する無等級材又は第六号に規定する木材 ⑥日本農林規格に適合する構造用合板又は普通合板 密度：0.32(±0.03)g/cm³以上 尺法：一般部；15×45mm以上 横継ぎ部；15×45mm以上(1列又は2列配置) 取付間隔：500mm以下</p>
補助棧	<p>仕様：あり又はなし 材料：胴縁と同じ 尺法：15×45mm以上</p>
受け材	<p>仕様：あり又はなし 材料：胴縁と同じ 尺法：25×25mm以上</p>
防水紙	<p>仕様：あり又はなし 材料：①及び② ①透湿防水シート(JIS A 6111) 材質：1)～3)の一、又は組合せ(積層したもの) 1)ポリエチレン 2)ポリエステル 3)ポリプロピレン 施工枚数：1枚又は2枚 単位面積質量：160(+16)g/m²以下(1枚又は2枚の合計) ②アルミニウム層 仕様：あり又はなし</p>
防湿シート	<p>仕様：あり又はなし 材料：①～③の一 ①住宅用プラスチック系防湿フィルム(JIS A 6930) ②包装用ポリエチレンフィルム(JIS Z 1702) ③農業用ポリエチレンフィルム(JIS K 6781) 厚さ：0.2(±0.02)mm以下 単位面積質量：190(±20)g/m²以下</p>
シーリング材	<p>仕様：あり又はなし 材料：建築用シーリング材(JIS A 5758) 使用量：0.1g/m以上 使用箇所：外装材横継ぎ部及び外装材嵌合部</p>

つづく

つづき

内装材目地処理材	仕様：あり又はなし 材料：①又は② ①せっこうボード用目地処理材(ジョイントコンパウンド、JIS A 6914) ②ジョイントテープ 材質：1)又は2) 1)ガラス繊維 2)紙 厚さ：0.05mm以上 幅：20mm以上
気密テープ	仕様：あり又はなし 材質：1)～5)の一、又は組合せ 1)ブチルゴム系 2)アクリル系 3)アスファルト系 4)ポリエチレン系 5)ポリスチレン系不織布 厚さ：1mm以下 幅：200mm以下
気密材	仕様：あり又はなし 材質：1)～7)の一、又は組合せ 1)ポリサルファイド系 2)変成シリコーン系 3)エチレン・酢酸ビニル系 4)EPDM系 5)塩化ビニル系 6)熱可塑性エラストマー系 7)合成ゴム系 質量：0.1g/m以上
接着剤	仕様：あり又はなし 材質：ホットメルト系 質量：4.2(+0.4)g/m以下
留付材	外装材固定用： 材料：①又は② ①くぎ ②ねじ 材質：鋼製又はステンレス鋼製 寸法：胴部径又は呼び径 ϕ 2.11 × 長さ38mm以上 留付間隔：鉛直方向385mm以下 水平方向500mm以下 役物固定用： 材料：①又は② ①くぎ ②ねじ 材質：鋼製又はステンレス鋼製 寸法：胴部径又は呼び径 ϕ 2.11 × 長さ38mm以上 留付間隔：1000mm以下

つづく

つづき

留付材	<p>胴縁固定用 :</p> <p>材料 : ①又は②</p> <ul style="list-style-type: none"> ①くぎ ②ねじ <p>材質 : 鋼製又はステンレス鋼製</p> <p>寸法 : 胴部径又は呼び径 $\phi 3.05 \times$長さ65mm以上</p> <p>留付間隔 : 500mm以下</p>
	<p>補助桟固定用(補助桟を使用する場合) :</p> <p>材料 : ①又は②</p> <ul style="list-style-type: none"> ①くぎ ②ねじ <p>材質 : 鋼製又はステンレス鋼製</p> <p>寸法 : 胴部径又は呼び径 $\phi 2.75 \times$長さ50mm以上</p> <p>留付間隔 : 500mm以下</p>
	<p>受け材固定用(受け材を使用する場合) :</p> <p>材料 : ①又は②</p> <ul style="list-style-type: none"> ①くぎ ②ねじ <p>寸法 : 胴部径又は呼び径 $\phi 2.41 \times$長さ45mm以上</p> <p>材質 : 鋼製又はステンレス鋼製</p> <p>留付け間隔 : 1本/箇所以上</p>
	<p>外張断熱材仮固定用 :</p> <p>仕様 : あり又はなし</p> <p>材料 : ①~④の一</p> <ul style="list-style-type: none"> ①ブチルテープ ②アクリルテープ <p>①及び②の厚さ : 1mm以下</p> <p>①及び②の寸法 : 105×200mm以下</p> <p>①及び②の留付箇所 : 外張断熱材四隅及び中央部又はそのいずれかの位置</p> <ul style="list-style-type: none"> ③くぎ ④ねじ <p>③及び④の材質 : 鋼製又はステンレス鋼製</p> <p>③及び④の寸法 : 呼び径 $\phi 1.65 \times 25\text{mm}$以上</p>
	<p>構造用面材固定用 :</p> <p>材料 : ①又は②</p> <ul style="list-style-type: none"> ①くぎ ②ねじ <p>材質 : 鋼製又はステンレス鋼製</p> <p>寸法 : 胴部径又は呼び径 $\phi 1.83 \times$長さ32mm以上</p> <p>留付間隔 : 周辺部150mm以下 中間部200mm以下</p>
	<p>内装材固定用 :</p> <p>材料 : ①又は②</p> <ul style="list-style-type: none"> ①くぎ ②ねじ <p>材質 : 鋼製又はステンレス鋼製</p> <p>寸法 : 胴部径又は呼び径 $\phi 1.83 \times$長さ32mm以上</p> <p>留付間隔 : 周辺部150mm以下 中間部200mm以下</p>

つづく

つづき


留付材	<p>防水紙固定用(防水紙を使用する場合) :</p> <p>材料 : ①~④の一 ①ブチルテープ ②アクリルテープ ③アルミテープ ④ステープル 材質 : 鋼製又はステンレス鋼製 寸法 : 肩幅10mm以上×足長さ6mm以上 留付箇所 : 防水紙の四隅 留付間隔 : 鉛直方向910mm以下 水平方向3000mm以下</p>
	<p>防湿シート固定用(防湿シートを用いる場合) :</p> <p>材料及び寸法 : 防水紙固定用留付材と同じ ブチルテープ、アクリルテープ又はアルミテープを用いる 場合の留付箇所 : 防湿シートの四隅 ステープルを用いる場合の留付間隔 : 鉛直方向1000mm以下 水平方向3000mm以下</p>
	<p>充てん断熱材固定用 :</p> <p>材料 : ステープル 材質 : 鋼製又はステンレス鋼製 寸法 : 肩幅10mm以上×足長さ6mm以上 留付間隔 : 鉛直方向 250mm 以下</p>
役物	<p>仕様 : ①及び② ①目地受け 厚さ : 0.27mm 以上 ②目地カバー 仕様 : 1) 又は 2) 1) 1 ピースタイプ 2) 2 ピースタイプ 厚さ : 0.35mm 以上 材料 : 外装材①表面材と同じ 塗装又は被覆の有機質量 : 外装材①表面材と同じ 形状及び寸法 : 別添図5参照</p>

5. 仕様の構造説明図 :

仕様の構造説明図を図1~図3に示す。

図中の単位については、特記のない限りmmとする。

単位 mm

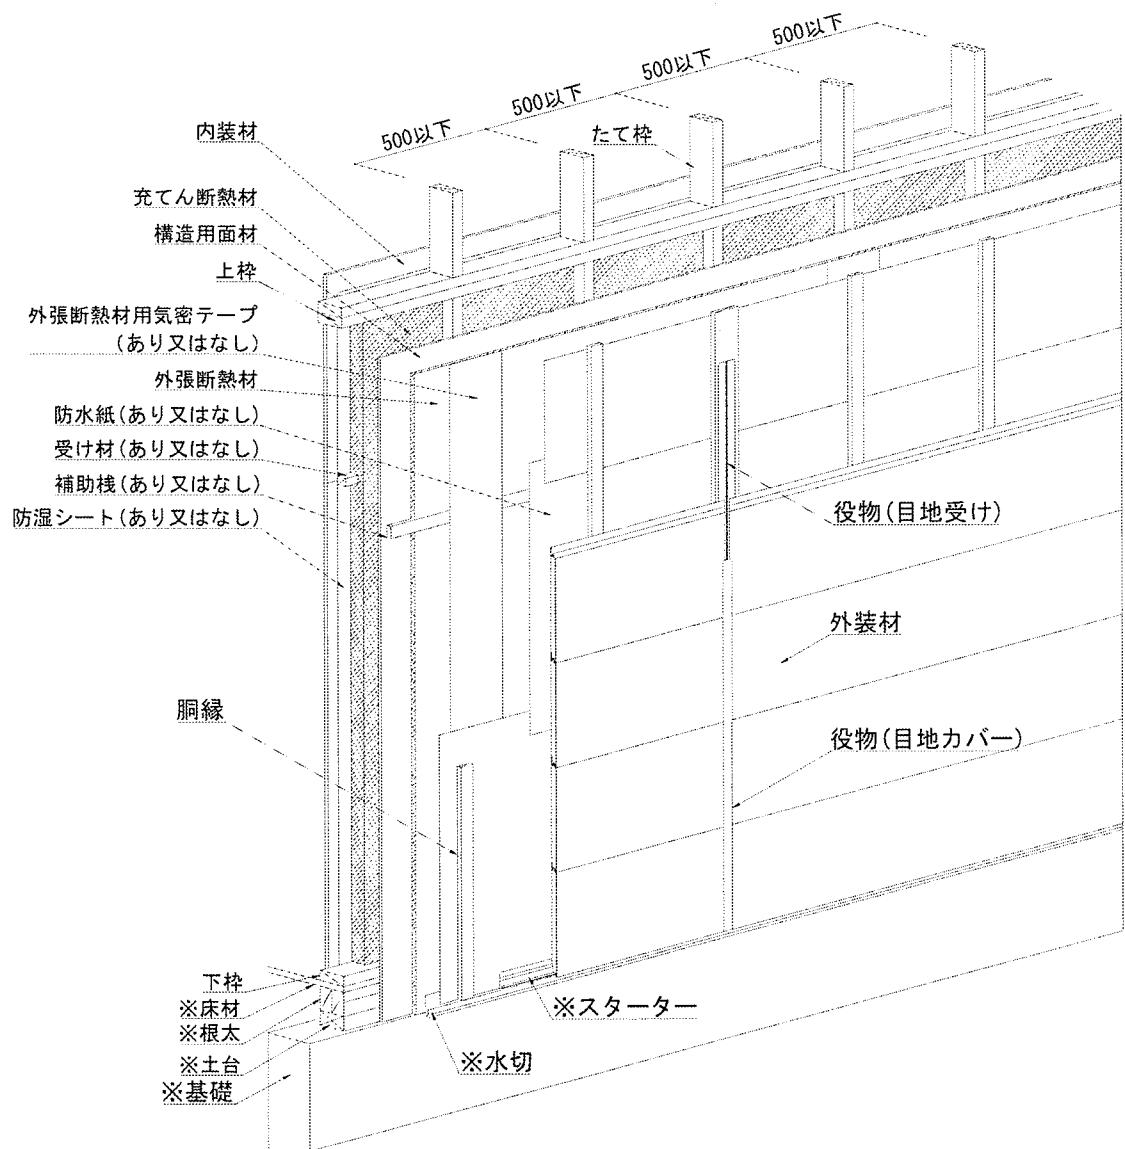

※は評価対象外

図 1 構造説明図(充てん断熱材あり)



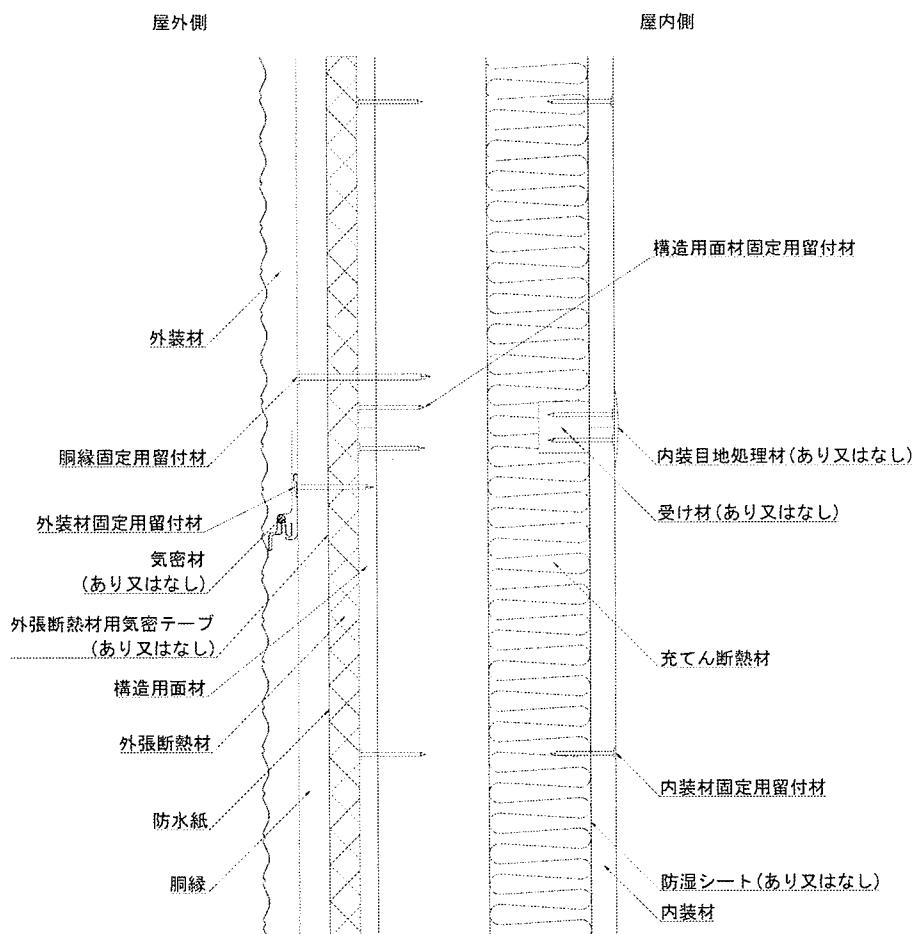


図2 構造説明図(充てん断熱材あり)

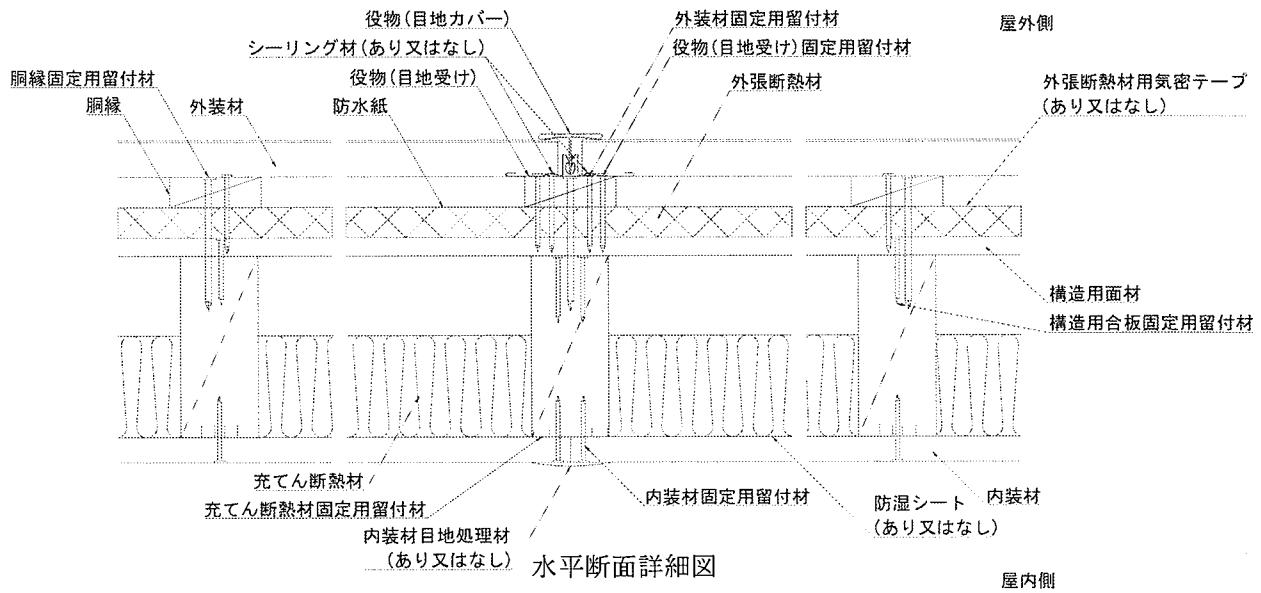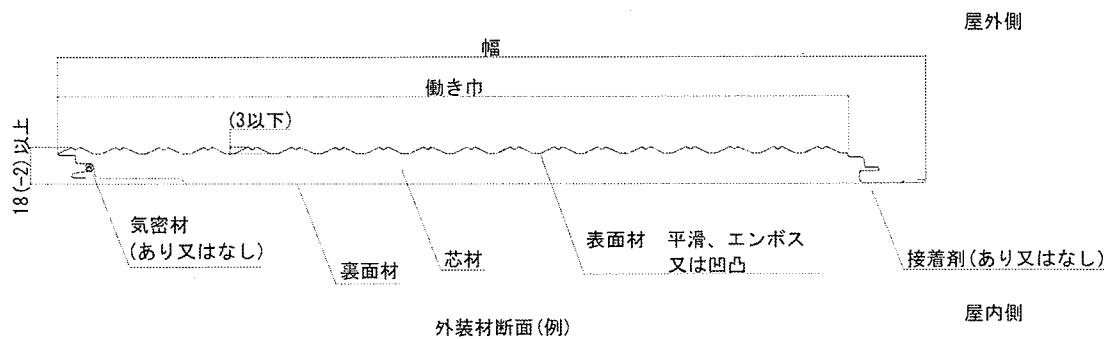

※断面欠損率(%) : 8.7%以下(厚さ18での比)

働き幅内の断面欠損率

断面欠損率(%) = 横欠損 / (18 × 働き幅) × 100



嵌合部詳細

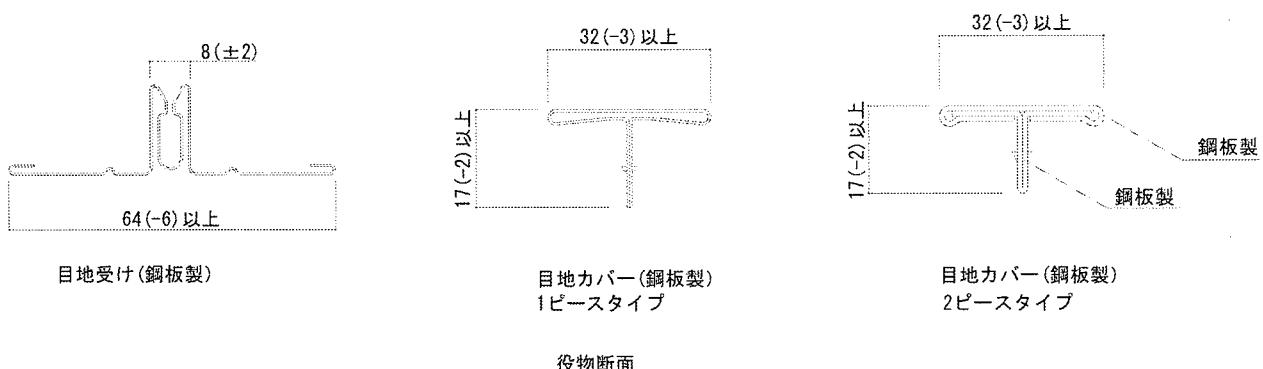


図3 構造説明図

6. 施工方法：

施工は以下の手順で行う。

1) 枠組

たて枠は、構造上支障のあるそり曲りのないものを使用し、500mm 以下の間隔で平滑に取付ける。

2) 受け材の取付け

内装材及び構造用面材の横目地部には、必要に応じて受け材を使用しても良い。受け材はたて枠の側面に取付ける。

3) 構造用面材の取付け

構造用面材は、構造用面材固定用留付材を用いて上枠、下枠及びたて枠に留付ける。

4) 水切の取付け(評価対象外)

水切を構造用面材に役物固定用留付材で留付ける。

5) 外張断熱材の取付け

外張断熱材を隙間の生じないように固定し、必要に応じて外張断熱材固定用留付材を使用する。

必要に応じて目地部に外張断熱材用気密テープを張る。

必要に応じて外張断熱材間に位置ずれ防止用の補助材を補助材固定用留付材で固定する。

6) 防水紙の取付け

防水紙は横張りを原則とし、重ね代を上下 90mm 以上、左右 150mm 以上とし、防水紙固定用留付材を用いて出来るだけたるみ、しわのないように留付ける。

7) 脊縁の取付け

脊縁はたて枠に対して平行に配置し、不陸のないよう平滑にたて枠に脊縁固定用留付材を用いて留付ける。

8) 外装材の取付け

- ・1枚目の外装材のメス部をスターター(評価対象外)に落とし込み、オス部を脊縁に外装材固定用留付材で留付ける。2枚目の外装材のメス部を1枚目の外装材のオス部に差し込み、オス側を外装材固定用留付材で留付ける。その際、必要に応じて外装材の嵌合部にシーリング材を充てんする。
- ・外装材横継ぎ部は、あらかじめ役物(目地受け)を外装材横継ぎ部となる脊縁に、役物固定用留付材で固定した後、その上に外装材を外装材固定用留付材で留付ける。外装材の留付けが終わったら、役物(目地受け)の差し込み溝に役物(目地カバー)を差し込む。必要に応じて役物同士の間や外装材と役物の間にシーリング材を施してもよい。
- ・気密材は嵌合部内に収まるものを使用する。
- ・必要に応じて、外装材の意匠面から補強留付けしても良い。

9) 充てん断熱材の取付け

必要に応じてたて枠間に充てん断熱材を入れ、充てん断熱材固定用留付材を用いて留付ける。

10) 防湿シートの取付け

必要に応じて防湿シートを防湿シート固定用留付材を用いて出来るだけたるみ、しわのないようにたて枠に取り付ける。

11) 内装材の取付け

内装材は内装材固定用留付材を用いて上枠、下枠及びたて枠に留付ける。

必要に応じて受け材(木製)を施工する。

必要に応じて内装材目地部を内装材目地処理材を用いて処理する。