

1. 構造名

フェノールフォーム板充てん／ポリイソシアヌレートフォーム裏張鋼板・構造用面材〔木質系ボード、セメント板、せっこうボード又は火山性ガラス質複層板〕表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

2. 寸法および形状等

(寸法単位：mm)

項目	仕様
壁 高	構造計算等により構造安全性が確かめられた寸法とする
壁の構造	(1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする (1)真壁 (2)大壁
壁 厚	120.5以上(真壁) 150.5以上(大壁)

3. 材料構成

1) 主構成材料

(寸法単位：mm)

項目	仕様
①柱 (荷重支持部材)	(1)～(4)のうち、いずれか一仕様する (1)平成12年建設省告示第1452号に規定する構造用製材(JAS) (2)平成13年国土交通省告示第1024号に規定する構造用集成材(JAS) (3)平成13年国土交通省告示第1024号に規定する単板積層材(JAS) (4)平成12年建設省告示第1452号に規定する無等級材又は第六号に規定する木材 ・寸法 105×105の断面寸法以上 ・密度 $0.38 \pm 0.08 \text{ g/cm}^3$ 以上 ・切り込み (1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする (1)なし (2)あり ・深さ 25以下 ・幅 内装材厚さ+1.5
②間柱	(1)～(3)のうち、いずれか一仕様とする (1)製材 (2)集成材 (3)単板積層材 ・寸法 27×75の断面寸法以上 ・間隔 500以下
③外装材	ポリイソシアヌレートフォーム裏張鋼板 ・表面形状 平滑 ・厚さ 18 ± 2 ・幅 300 ± 30 (働き幅) ・張り方 横張 ・構成 [1]表面材 ・材質 1)～19)のうち、いずれか一仕様とする 1)塗装/亜鉛めっき鋼板(国土交通大臣認定：NM-8697) 2)溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302) 3)塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312) 4)溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板(JIS G 3317) 5)塗装溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板(JIS G 3318) 6)溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3321) 7)塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3322)

(寸法単位：mm)

項目	仕様														
[3]外装材(つづき)	<p>8) ポリ塩化ビニル被覆金属板(JIS K 6744、鋼板に限る) 9) 一般構造用圧延鋼材(JIS G 3101) 10) 冷間圧延鋼板(JIS G 3141) 11) 熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131) 12) 電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313) 13) 建築構造用溶融亜鉛ーアルミニウムーマグネシウム合金めっき鋼板 (国土交通大臣認定指定建築材料：MSTL-0064、0065、0069、0070、 0362、0395) 14) 溶融亜鉛ーアルミニウムーマグネシウム合金めっき鋼板(JIS G 3323) 15) ポリエチレン被覆溶融亜鉛めっき鋼板 母材：a)～k) のうち、いずれか一仕様とする a) 塗装/亜鉛めっき鋼板(国土交通大臣認定：NM-8697) b) 溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302) c) 溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板(JIS G 3317) d) 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3321) e) ポリ塩化ビニル被覆金属板(JIS K 6744、鋼板に限る) f) 一般構造用圧延鋼材(JIS G 3101) g) 冷間圧延鋼板(JIS G 3141) h) 熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131) i) 電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313) j) 建築構造用溶融亜鉛ーアルミニウムーマグネシウム合金めっき 鋼板(国土交通大臣認定指定建築材料：MSTL-0064、0065、0069、 0070、0362、0395) k) 溶融亜鉛ーアルミニウムーマグネシウム合金めっき鋼板 (JIS G 3323) 16) 溶融アルミニウムめっき鋼板 (JIS G 3314) 17) 冷間圧延ステンレス鋼板(JIS G 4305)の一部 18) 熱間圧延ステンレス鋼板(JIS G 4304)の一部 19) 塗装ステンレス鋼板(JIS G 3320)の一部 17)～19)の鋼種：フェライト系及びマルテンサイト系に限る</p> <ul style="list-style-type: none"> ・塗装又は被覆の有機質量 <p>表面側 $65 \pm 7 \text{g/m}^2$以下 裏面側 $26 \pm 3 \text{g/m}^2$以下</p> ・塗装の材質 <p>1)～9) のうち、いずれか一仕様、又は組み合わせとする 1) ポリエスチル系樹脂 2) フッ素系樹脂 3) アクリル系樹脂 4) ウレタン系樹脂 5) エポキシ系樹脂 6) ポリ塩化ビニル系樹脂 7) ポリエチレン系樹脂 8) シリコーン系樹脂 9) 無機質系</p> ・厚さ 0.35 ± 0.05以上 <p>[2]芯材 ポリイソシアヌレートフォーム</p> <ul style="list-style-type: none"> ・イソシアネート指数 367 ・組成(質量%) <table border="0"> <tr> <td>ポリイソシアネート(ポリメリックMDI)</td> <td>61 ± 6</td> </tr> <tr> <td>ポリエスチル系ポリオール</td> <td>27 ± 4</td> </tr> <tr> <td>難燃剤(りん酸エスチルなど)</td> <td>5 ± 2</td> </tr> <tr> <td>添加剤(三量化触媒、整泡剤など)</td> <td>7 ± 3</td> </tr> <tr> <td>発泡剤(HFO)</td> <td>11 ± 3 (外割)</td> </tr> <tr> <td>・厚さ 17.5 ± 2.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・密度 $36 \pm 4 \text{kg/m}^3$</td> <td></td> </tr> </table>	ポリイソシアネート(ポリメリックMDI)	61 ± 6	ポリエスチル系ポリオール	27 ± 4	難燃剤(りん酸エスチルなど)	5 ± 2	添加剤(三量化触媒、整泡剤など)	7 ± 3	発泡剤(HFO)	11 ± 3 (外割)	・厚さ 17.5 ± 2.0		・密度 $36 \pm 4 \text{kg/m}^3$	
ポリイソシアネート(ポリメリックMDI)	61 ± 6														
ポリエスチル系ポリオール	27 ± 4														
難燃剤(りん酸エスチルなど)	5 ± 2														
添加剤(三量化触媒、整泡剤など)	7 ± 3														
発泡剤(HFO)	11 ± 3 (外割)														
・厚さ 17.5 ± 2.0															
・密度 $36 \pm 4 \text{kg/m}^3$															

項目	仕様
3 外装材(つづき)	<p>[3]裏面材</p> <p>(1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする</p> <p>(1)はり合わせアルミニウムはく</p> <ul style="list-style-type: none"> ・厚さ 0.2 ± 0.1以上 <p>(2)[1]表面材の材質と同じ仕様範囲</p> <ul style="list-style-type: none"> ・塗装又は被覆の有機質量 表面材と同じ ・厚さ 0.16 ± 0.04以上 ・表面形状 平滑又はエンボス <p>[4]気密材</p> <p>(1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする</p> <p>(1)なし</p> <p>(2)あり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・材質 1)～7)のうち、いずれか一仕様、又は組み合わせとする 1)ポリサルファイド系 2)変成シリコーン系 3)エチレン・酢酸ビニル系 4)EPDM系 5)塩化ビニル系 6)熱可塑性エラストマー系 7)合成ゴム系 <ul style="list-style-type: none"> ・質量 $0.1\text{g}/\text{m}$以上 <p>[5]接着剤</p> <p>(1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする</p> <p>(1)なし</p> <p>(2)あり(ホットメルト系)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用量 $4.2 \pm 0.4\text{g}/\text{m}$以下
4 周縁	<p>(1)～(4)のうち、いずれか一仕様とする</p> <p>(1)製材</p> <p>(2)集成材</p> <p>(3)単板積層材</p> <p>(4)構造用合板又は普通合板</p> <ul style="list-style-type: none"> ・寸法 一般部 15×45の断面寸法以上 縦継ぎ部 15×45の断面寸法以上を2列配置 又は15×90の断面寸法以上 ・間隔 500以下
5 構造用面材	<p>(1)～(4)のうち、いずれか一仕様とする</p> <p>(1)木質系ボード</p> <p>1)～6)のうち、いずれか一仕様とする</p> <p>1)構造用合板(JAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・厚さ 5.5以上 <p>2)構造用パネル(JAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・厚さ 7.5以上 <p>3)パーティクルボード(JIS A 5908)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・厚さ 9以上 <p>4)シージングボード(JIS A 5905)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・厚さ 9以上 <p>5)ハードボード(JIS A 5905)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・厚さ 2.5以上 <p>6)構造用MDF(JIS A 5905)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・厚さ 9以上

(寸法単位：mm)

項目	仕様
5構造用面材 (つづき)	<p>(2)セメント板 1)～7)のうち、いずれか一仕様とする 1)硬質木片セメント板(JIS A 5404) ・厚さ 12以上 2)硬質木毛セメント板(JIS A 5404) ・厚さ 15以上 3)フレキシブル板(JIS A 5430) ・厚さ 3以上 4)パルプセメント板(JIS A 5414) ・厚さ 6以上 5)けい酸カルシウム板(JIS A 5430) ・厚さ 5以上 6)両面アクリル系樹脂塗装／パルプ・けい酸質混入セメント板 (国土交通大臣認定：QM-0457) ・厚さ 9以上 7)繊維混入けい酸カルシウム板(国土交通大臣認定：NM-8578) ・厚さ 5以上</p> <p>(3)せっこうボード 1)～5)のうち、いずれか一仕様とする 1)せっこうボード(JIS A 6901) ・厚さ 9.5以上 2)強化せっこうボード(JIS A 6901) ・厚さ 12.5以上 3)両面ボード用原紙張／せっこう板(国土交通大臣認定：NM-4127) ・厚さ 9.5以上 4)ボード用原紙張／ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定：QM-0954-1、QM-0955-1) ・厚さ 9.5以上 5)ボード用原紙張／ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定：RM-0059) ・厚さ 9.5以上</p> <p>(4)火山性ガラス質複層板(JIS A 5440) ・厚さ 9以上</p>
6充てん断熱材	<p>フェノールフォーム板 ・規格 JIS A 9521又は JIS A 9511 ・構成 基材の両面に面材を張ったもの</p> <p>[1]基材 ・材料 フェノールフォーム板 ・厚さ $20_{\pm 2} \sim 100_{\pm 10}$ ・密度 $27_{\pm 1} \sim 41_{\pm 4}$kg/m³</p> <p>[2]面材(基材の両面に設置) ・仕様 (1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする (1)なし (2)あり ・材料 1)～5)のうちいずれか一仕様とする 1)ポリエステル系 2)ポリプロピレン系 3)ポリエチレン系 4)はり合わせアルミニウムはく 5)無機系 ・有機質量 $30_{\pm 3}$g/m²以下(片面あたり) ・施工枚数 1枚又は2枚</p>

(寸法単位：mm)

項 目	仕 様
7 内装材	<p>せっこうボード</p> <ul style="list-style-type: none">・材質 (1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする(1)せっこうボード(JIS A 6901)<ul style="list-style-type: none">・厚さ 12.5 以上(2)強化せっこうボード(JIS A 6901)<ul style="list-style-type: none">・厚さ 12.5 以上・端部形状 1)～3)のうち、いずれか一仕様とする1)スクエア2)ベベル3)テーパー

2)副構成材料

(寸法単位: mm)

項目	仕様
①防水紙	(1)～(7)のうち、いずれか一仕様とする (1)なし (2)アスファルトフェルト(JIS A 6005) • 単位面積質量の呼び 430 (3)透湿防水シート(JIS A 6111) • 材質 1)～4)のうち、いずれか一仕様、又は組み合わせとする 1)ポリエチレン 2)ポリエステル 3)ポリプロピレン 4)ポリエチレンテレフタレート (4)住宅用プラスチック系防湿フィルム(JIS A 6930) (5)包装用ポリエチレンフィルム(JIS Z 1702) (6)農業用ポリエチレンフィルム(JIS K 6781) (7)上記(2)～(6)にアルミニウム層を設けたもの • (3)～(7)の単位面積質量 $430 \pm 43\text{g/m}^2$ 以下
②防湿シート	(1)～(7)のうち、いずれか一仕様とする (1)なし (2)アスファルトフェルト(JIS A 6005) • 単位面積質量の呼び 430 (3)透湿防水シート(JIS A 6111) • 材質 1)～4)のうち、いずれか一仕様、又は組み合わせとする 1)ポリエチレン 2)ポリエステル 3)ポリプロピレン 4)ポリエチレンテレフタレート (4)住宅用プラスチック系防湿フィルム(JIS A 6930) (5)包装用ポリエチレンフィルム(JIS Z 1702) (6)農業用ポリエチレンフィルム(JIS K 6781) (7)上記(2)～(6)にアルミニウム層を設けたもの • (3)～(7)の単位面積質量 $430 \pm 43\text{g/m}^2$ 以下
③シーリング材	(1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする (1)なし (2)建築用シーリング材(JIS A 5758) • 使用量 0.1g/m以上 • 使用箇所 外装材横継ぎ部及び外装材嵌合部
④内装材目地処理材	(1)～(4)のうち、いずれか一仕様とする (1)なし (2)せっこうボード用目地処理材(ジョイントコンパウンド、JIS A 6914) (3)ジョイントテープ • 材質 1)、2)のうち、いずれか一仕様とする 1)ガラス繊維 2)紙 (4)(2)、(3)の組合せ

(寸法単位：mm)

項目	仕様
⑤気密テープ	<p>(1)～(4)のうち、いずれか一仕様とする</p> <p>(1)なし</p> <p>(2)粘着テープ(片面又は両面)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・材質 1)～9)のうち、いずれか一仕様、又は組み合わせとする 1) プチルゴム系 2) アクリル系 3) アスファルト系 4) ポリエステル系 5) ポリエチレン系 6) ポリスチレン系不織布 7) EPDM 系 8) 塩化ビニル系 9) ゴムアスファルト系 <p>・幅 200 以下</p> <p>・質量 $280 \pm 30\text{g/m}$ 以下</p> <p>・配置 充てん断熱材四周および目地部</p> <p>(3)アルミニウムはく付き粘着テープ(片面又は両面)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・材質 1)～9)のうち、いずれか一仕様、又は組み合わせとする 1) プチルゴム系 2) アクリル系 3) アスファルト系 4) ポリエステル系 5) ポリエチレン系 6) ポリスチレン系不織布 7) EPDM 系 8) 塩化ビニル系 9) ゴムアスファルト系 <p>・幅 200 以下</p> <p>・質量 $280 \pm 30\text{g/m}$ 以下</p> <p>・配置 充てん断熱材四周および目地部</p> <p>(4) (2)、(3)の組合せ</p>
⑥留付材	<p>[1]外装材固定用</p> <p>(1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする</p> <p>(1)くぎ</p> <p>(2)ねじ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・材質 1)、2)のうち、いずれか一仕様とする 1)鋼製 2)ステンレス鋼製 <p>・寸法 脳部径又は呼び径 $\phi 2.11 \times L38$ 以上</p> <p>・間隔 鉛直方向 300 以下 水平方向 500 以下</p> <p>[2]役物固定用</p> <p>(1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする</p> <p>(1)くぎ</p> <p>(2)ねじ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・材質 1)、2)のうち、いずれか一仕様とする 1)鋼製 2)ステンレス鋼製 <p>・寸法 脳部径又は呼び径 $\phi 2.11 \times L38$ 以上</p> <p>・間隔 1000 以下</p>

(寸法単位：mm)

項目	仕様
⑥留付材(つづき)	<p>[3]胴縁固定用 (1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする (1)くぎ (2)ねじ ・材質 1)、2)のうち、いずれか一仕様とする 1)鋼製 2)ステンレス鋼製 ・寸法 胴部径又は呼び径 $\phi 2.41 \times L45$ 以上 ・間隔 500 以下</p> <p>[4]防水紙固定用(防水紙を用いる場合) (1)～(4)のうち、いずれか一仕様とする (1)ステープル (2)粘着テープ(片面又は両面) ・材質 1)～9)のうち、いずれか一仕様、又は組み合わせとする 1)ブチルゴム系 2)アクリル系 3)アスファルト系 4)ポリエステル系 5)ポリエチレン系 6)ポリスチレン系不織布 7)EPDM 系 8)塩化ビニル系 9)ゴムアスファルト系 ・幅 200 以下 ・質量 $280 \pm 30 \text{g/m}$ 以下 ・配置 防水紙の両端 (3)アルミニウムはく付き粘着テープ(片面又は両面) ・材質 1)～9)のうち、いずれか一仕様、又は組み合わせとする 1)ブチルゴム系 2)アクリル系 3)アスファルト系 4)ポリエステル系 5)ポリエチレン系 6)ポリスチレン系不織布 7)EPDM 系 8)塩化ビニル系 9)ゴムアスファルト系 ・幅 200 以下 ・質量 $280 \pm 30 \text{g/m}$ 以下 ・配置 防水紙の両端 (4)スプレーのり ・材質 合成ゴム系樹脂 ・塗布量 $180 \pm 20 \text{g/m}^2$ 以下</p>

(寸法単位：mm)

項目	仕様
⑥留付材(つづき)	<p>[5]防湿シート固定用(防湿シートを用いる場合)</p> <p>(1)～(4)のうち、いずれか一仕様とする</p> <p>(1)ステープル</p> <p>(2)粘着テープ(片面又は両面)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・材質 1)～9)のうち、いずれか一仕様、又は組み合わせとする 1)ブチルゴム系 2)アクリル系 3)アスファルト系 4)ポリエステル系 5)ポリエチレン系 6)ポリスチレン系不織布 7)EPDM系 8)塩化ビニル系 9)ゴムアスファルト系 <p>・幅 200 以下</p> <p>・質量 $280 \pm 30\text{g/m}$ 以下</p> <p>・配置 柱、間柱及び受け材の屋内側のいずれかあるいは組合せの位置</p> <p>(3)アルミニウムはく付き粘着テープ(片面又は両面)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・材質 1)～9)のうち、いずれか一仕様、又は組み合わせとする 1)ブチルゴム系 2)アクリル系 3)アスファルト系 4)ポリエステル系 5)ポリエチレン系 6)ポリスチレン系不織布 7)EPDM系 8)塩化ビニル系 9)ゴムアスファルト系 <p>・幅 200 以下</p> <p>・質量 $280 \pm 30\text{g/m}$ 以下</p> <p>・配置 柱、間柱及び受け材の屋内側のいずれかあるいは組合せの位置</p> <p>(4)スプレーのり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・材質 合成ゴム系樹脂 ・塗布量 $450 \pm 45\text{g/m}^2$ 以下 <p>[6]構造用面材固定用</p> <p>(1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする</p> <p>(1)くぎ</p> <p>(2)ねじ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・材質 1)、2)のうち、いずれか一仕様とする 1)鋼製 2)ステンレス鋼製 <ul style="list-style-type: none"> ・寸法 脳部径又は呼び径 $\phi 1.47 \times L19$ 以上 ・間隔 周辺部 200 以下 中間部 300 以下

(寸法単位：mm)

項目	仕様
⑥留付材(つづき)	<p>[7]内装材固定用</p> <p>(1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)くぎ (2)ねじ <ul style="list-style-type: none"> ・材質 1)、2)のうち、いずれか一仕様とする 1)鋼製 2)ステンレス鋼製 ・寸法 脊部径又は呼び径 $\phi 1.83 \times L32$ 以上 ・間隔 周辺部 150 以下 中間部 200 以下 <p>[8]充てん断熱材固定用</p> <p>(1)～(6)のうち、いずれか一仕様、又は組み合わせとする</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)なし(⑤気密テープを用いる場合に限る) (2)粘着テープ <ul style="list-style-type: none"> ・材質 1)～9)のうち、いずれか一仕様、又は組み合わせとする 1)ブチルゴム系 2)アクリル系 3)アスファルト系 4)ポリエステル系 5)ポリエチレン系 6)ポリスチレン系不織布 7)EPDM 系 8)塩化ビニル系 9)ゴムアスファルト系 ・質量 $280 \pm 30 \text{g/m}$ 以下 ・配置 充てん断熱材の四隅及び中央、又はいずれかの位置 <p>(3)くぎ <ul style="list-style-type: none"> ・材質 1)、2)のうち、いずれか一仕様とする 1)鋼製 2)ステンレス鋼製 ・寸法 脊部径 $\phi 1.83 \times L32$ 以上 </p> <p>(4)ねじ <ul style="list-style-type: none"> ・材質 1)、2)のうち、いずれか一仕様とする 1)鋼製 2)ステンレス鋼製 ・寸法 呼び径 $\phi 3.5 \times L32$ 以上 </p> <p>(5)スプレーのり <ul style="list-style-type: none"> ・材質 合成ゴム系樹脂 ・使用量 $120 \pm 12 \text{g/m}^2$ 以下 </p> <p>(6)接着剤 <ul style="list-style-type: none"> ・材質 1)～7)のうち、いずれか一仕様とする 1)エポキシ系樹脂 2)酢酸ビニル系樹脂 3)ゴム系 4)アクリルウレタン系樹脂 5)ポリウレタン系樹脂 6)变成シリコーン系樹脂 7)EVA 系樹脂 ・使用量 $120 \pm 12 \text{g/m}^2$ 以下 </p>


(寸法単位：mm)

項目	仕様
⑥留付材(つづき)	[9]当て木・受け材固定用(当て木・受け材を用いる場合) (1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする (1)くぎ (2)ねじ • 材質 1)、2)のうち、いずれか一仕様とする 1)鋼製 2)ステンレス鋼製 • 寸法 洞部径又は呼び径 $\phi 1.83 \times L32$ 以上 • 間隔 500 以下
⑦役物	[1]目地部材 A(目地受け) • 材質、塗装 [3]外装材の[1]表面材と同じ • 形状 幅 $64_{\pm 6}$ 以上 差しこみ部幅 $8_{\pm 2}$ • 厚さ $0.27_{\pm 0.05}$ 以上 [2]目地部材 B(目地カバー) • 仕様 (1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする (1)1 ピースタイプ (2)2 ピースタイプ • 材質、塗装 [3]外装材の[1]表面材と同じ • 形状 幅 $32_{\pm 3}$ 以上 • 厚さ $0.35_{\pm 0.05}$ 以上
⑧受け材(充てん断熱材・内装材)	(1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする (1)なし (2)木 • 種類 洞縁と同じ • 寸法 25×25 の断面寸法以上 ※充てん断熱材用と内装材用が一体ものの場合もある
⑨当て木	(1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする (1)なし (2)木 • 種類 洞縁と同じ • 寸法 25×25 の断面寸法以上 • 配置 構造用面材、内装材横目地部又は、充てん断熱材横目地部

4. 構造説明図

(寸法単位 : mm)


<透視図>

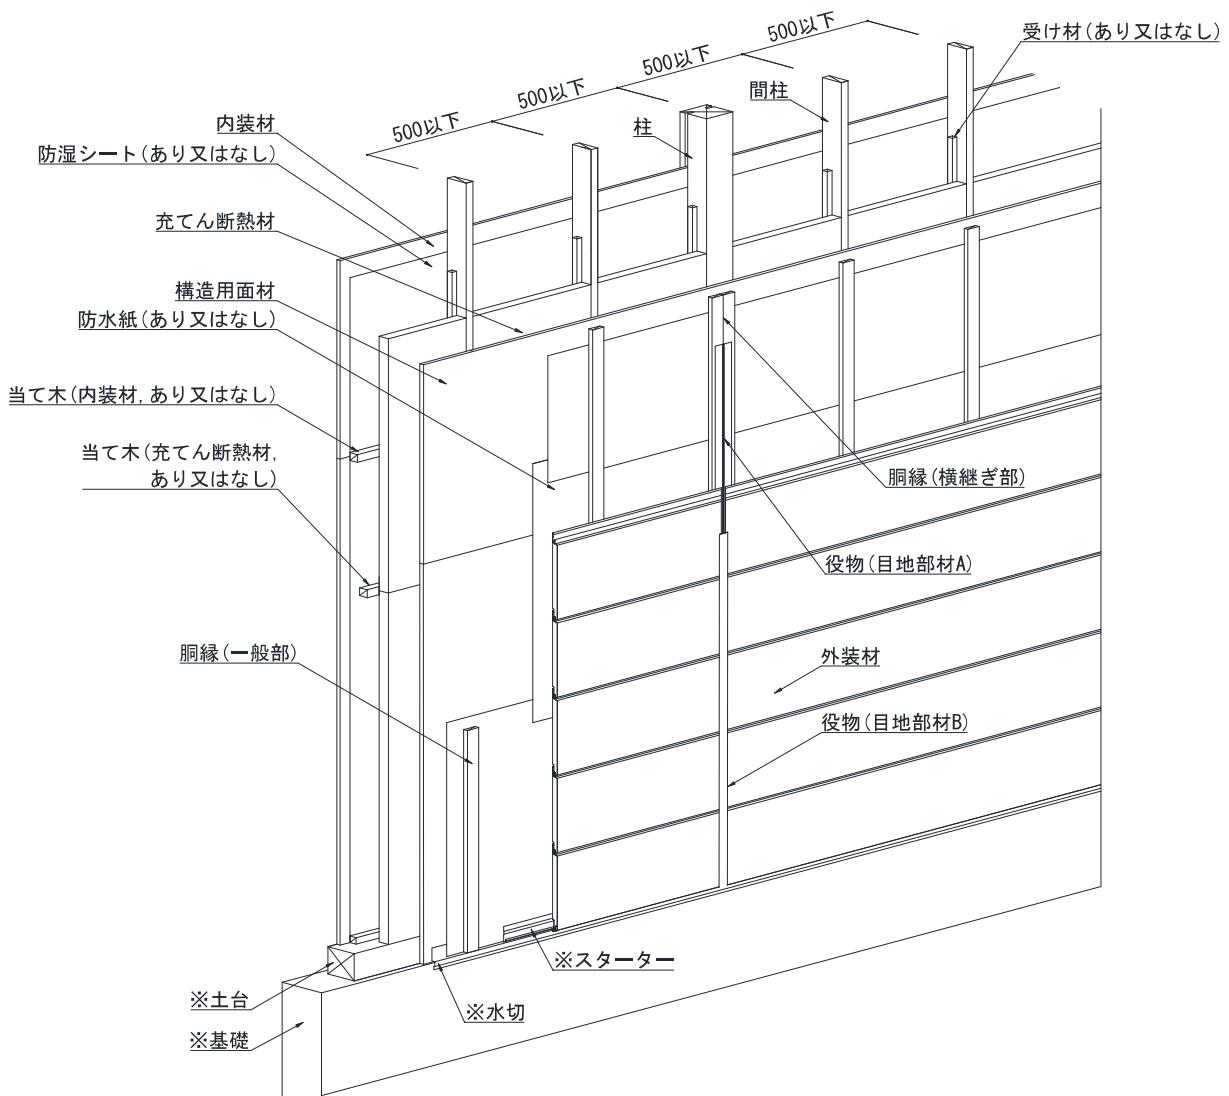


注) 寸法および材料構成は2および3のとおり
※ : 本評価内容に含まない

(寸法単位 : mm)


<水平断面図-真壁-切り込み>

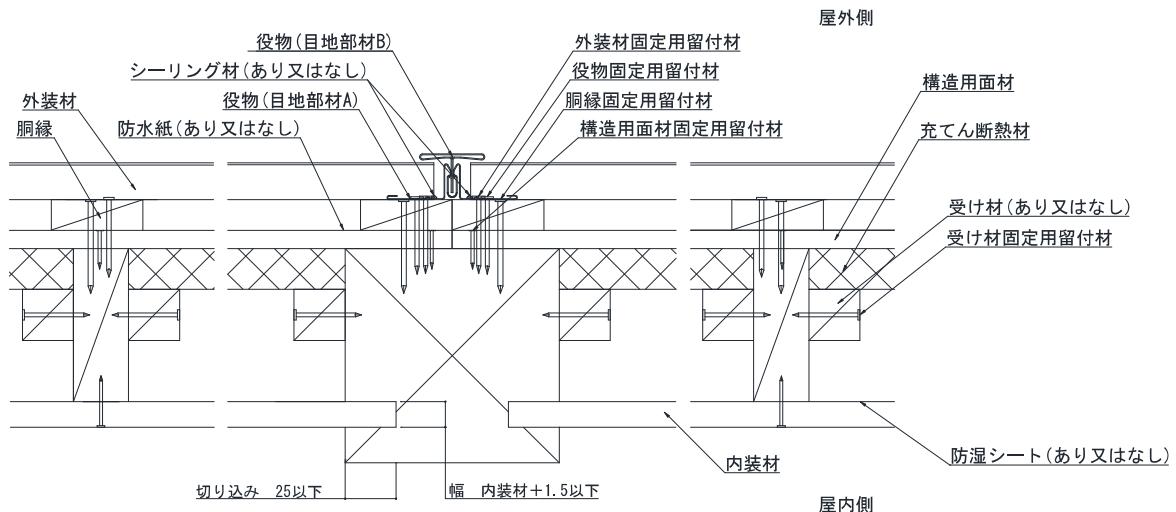

<水平断面図-真壁-受け材>

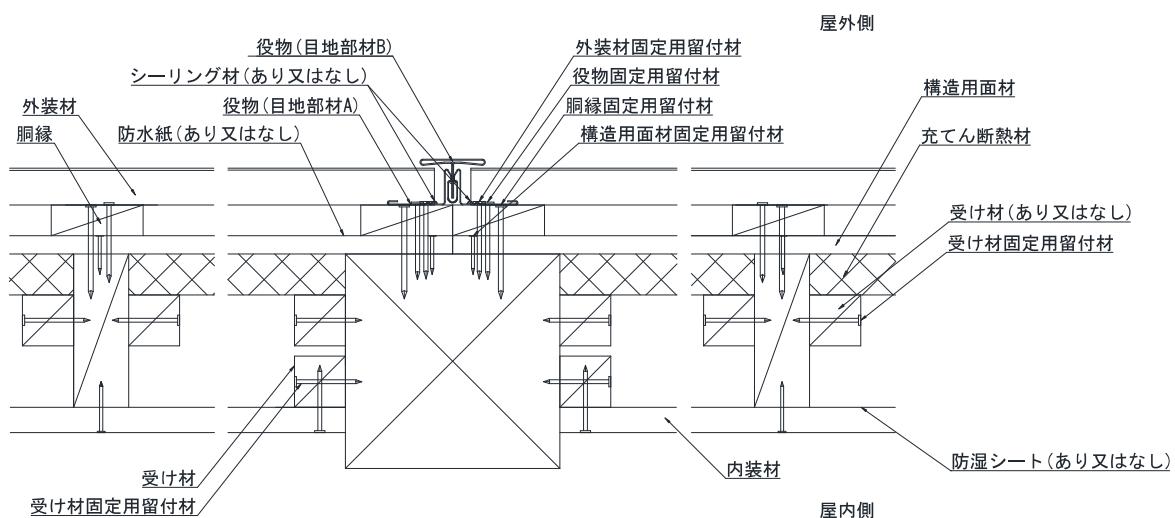


<水平断面図-大壁>

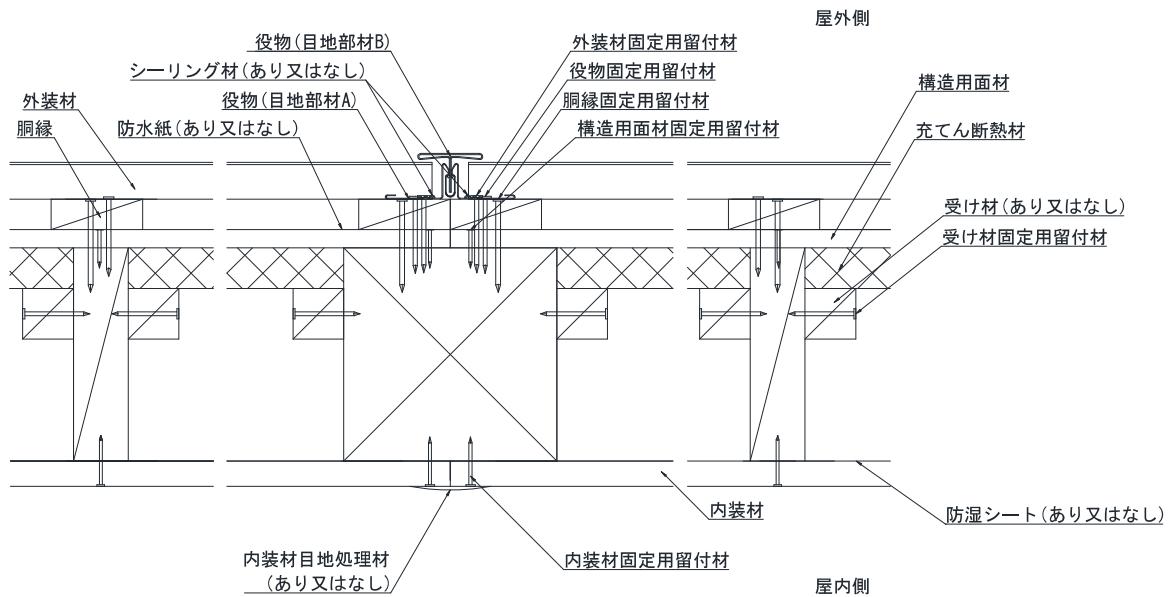

注) 寸法および材料構成は 2 および 3 のとおり



(寸法単位 : mm)

<鉛直断面図>

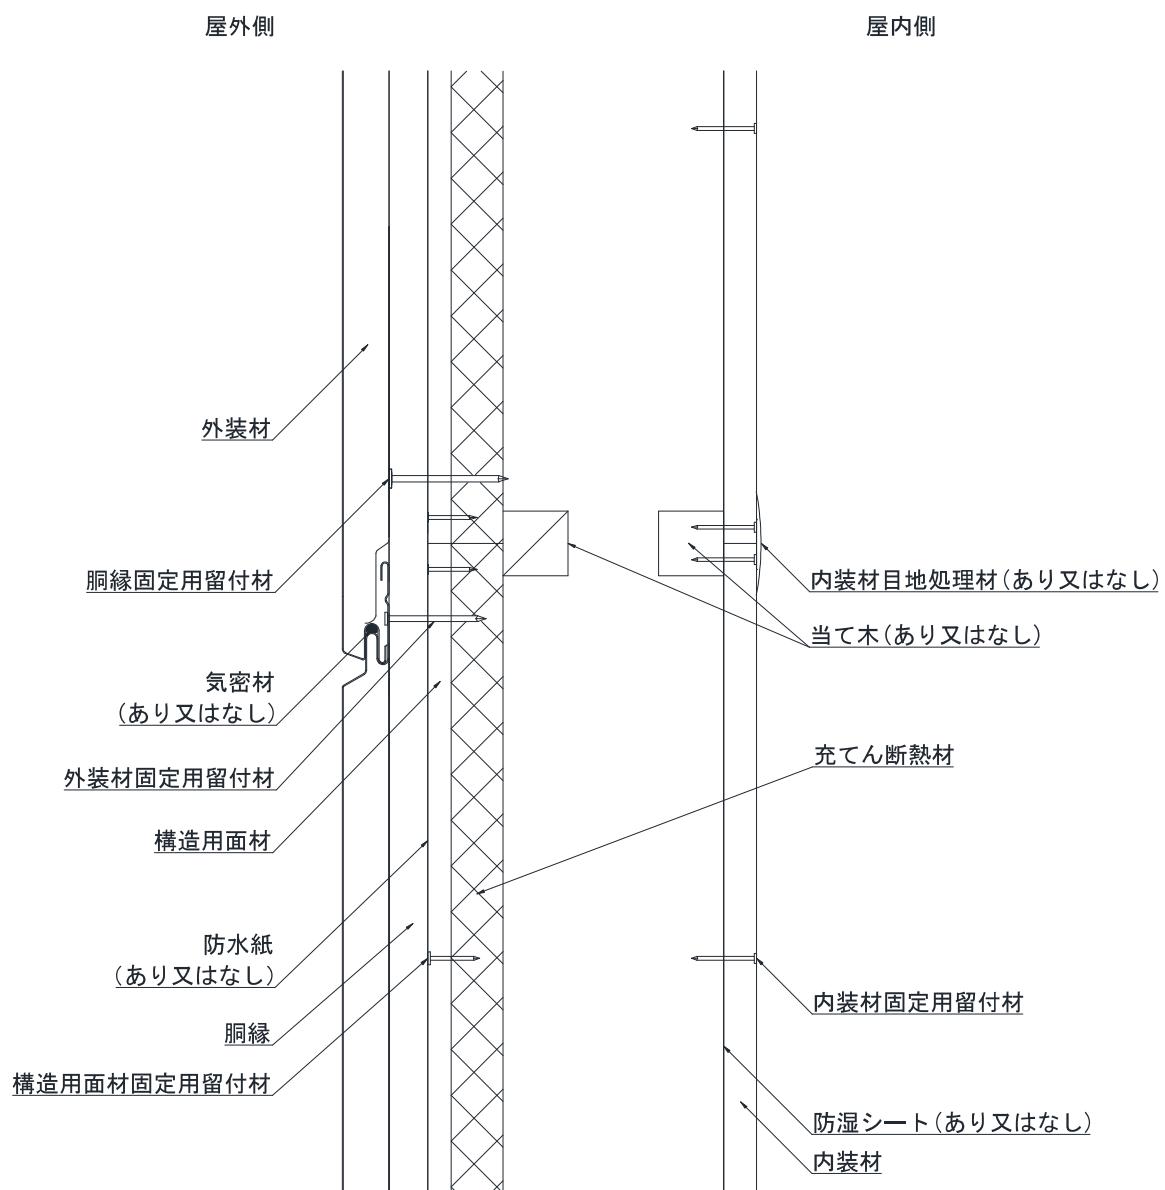

注) 寸法および材料構成は 2 および 3 のとおり

(寸法単位 : mm)

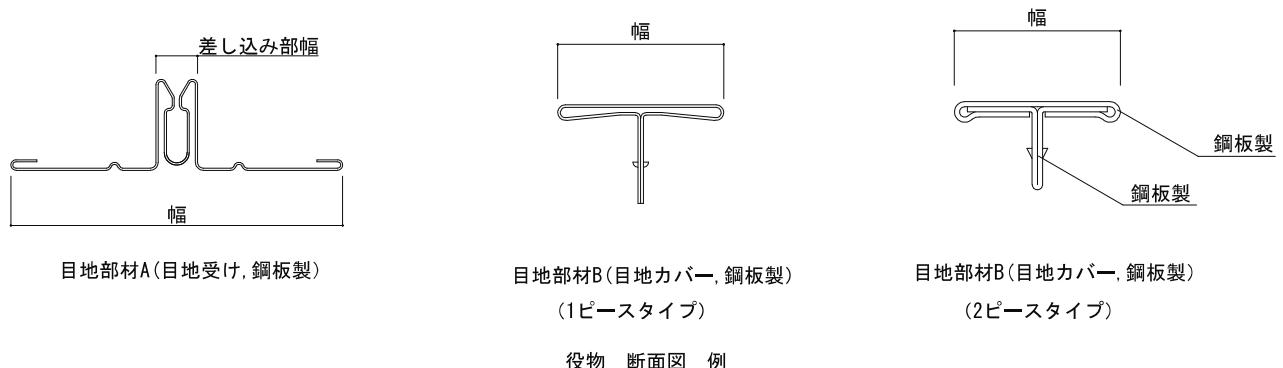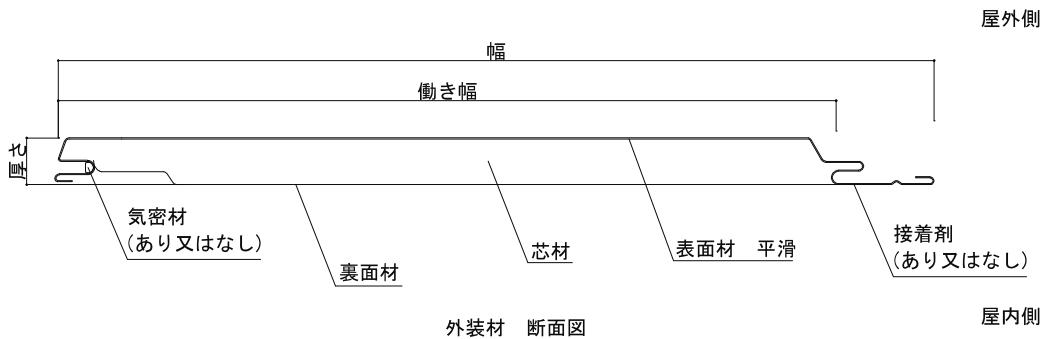

注) 寸法および材料構成は2および3のとおり

5. 施工方法等

<施工図>

4. 構造説明図と同じ

<施工手順>

1) 軸組

- ・柱及び間柱は、500mm 以下の間隔で取り付ける。
- ・柱及び間柱に構造用面材を構造用面材固定用留付材を用いて留め付ける。
- ・真壁造受け材の場合、受け材を柱、はり及び土台部に施工する。

2) 充てん断熱材の取り付け

- ・充てん断熱材を柱、間柱に隙間の生じないよう施工する。必要に応じて気密テープを施工する。
- ・必要に応じて断熱材のつなぎ部分には当て木を施工する。
- ・必要に応じて充てん断熱材仮固定用留付材を用いてもよい。

3) 水切(評価対象外)、防水紙の取り付け

- ・あらかじめ土台部などに水切等を水平に配置し役物固定用留付材で留め付ける。
- ・必要に応じて防水紙を施工する。施工の際は横張りを原則とし、重ね代を上下 90mm 以上、左右 150mm 以上とし、防水紙固定用留付材を用いて出来るだけたるみ、しわのないように留め付ける。

4) 脊縁の取り付け

脊縁は鉛直に配置し、不陸のないよう平滑に柱又は間柱に脊縁固定用留付材を用いて留め付ける。

5) 外装材の取り付け

- ・1 枚目の外装材のメス部をスターター(評価対象外)に落とし込み、オス側を脊縁に外装材固定用留付材で留め付ける。2 枚目の外装材のメス部を 1 枚目の外装材のオス部に差し込み、オス側を外装材固定用留付材で留め付ける。その際、必要に応じて外装材の嵌合部にシーリング材を充てんする。
- ・以下 3 枚目からは 2 枚目と同様に施工する。
- ・横継ぎ部を設ける場合、あらかじめ役物(目地部材 A)を横継ぎ部となる脊縁に、役物固定用留付材で留め付けた後、その上に外装材を外装材固定用留付材で留め付ける。外装材の留め付けが終わったら、役物(目地部材 A)の差し込み溝に役物(目地部材 B)を差し込む。必要に応じて役物同士の間や外装材と役物の間にシーリング材を施工しても良い。
- ・気密材は嵌合部内に収まるものを使用する。
- ・必要に応じて、外装材意匠面から補強留付をしても良い。

6) 防湿シートの取り付け

必要に応じて防湿シートを防湿シート固定用留付材を用いて柱及び間柱に、出来るだけたるみ、しわのないように留め付ける。

7) 内装材の取り付け

- ・内装材は内装材固定用留付材を用いて柱、間柱及び受け材に留め付ける。
- ・真壁造の柱の切り込み仕様の場合は、内装材を切り込み深さすべてにはめ込む。
- ・必要に応じて内装材目地部に当て木を施工する。
- ・必要に応じて内装材目地部は内装材目地処理材を用いて処理する。

※注意事項

- ・本構造に使用される各留付け材は、構造説明図に記載される所定の留付け先に十分なかかり代が確保されるよう、留付けている材料の寸法に応じた適切な長さで使用する。