
横暖ルーフ	工法	既存屋根材
	重ね葺き	セメント系新生瓦 アスファルトシングル


5）大棟部	②棟包み210＋けらば水切110（85）

●けらば水切110（85）と棟包み210との取り合いは、棟包み210を加工します。
●棟包み210の端部を図のように加工します。
●けらば水切110（85）の上に棟包み210をかぶせ、シーリングを施工します。

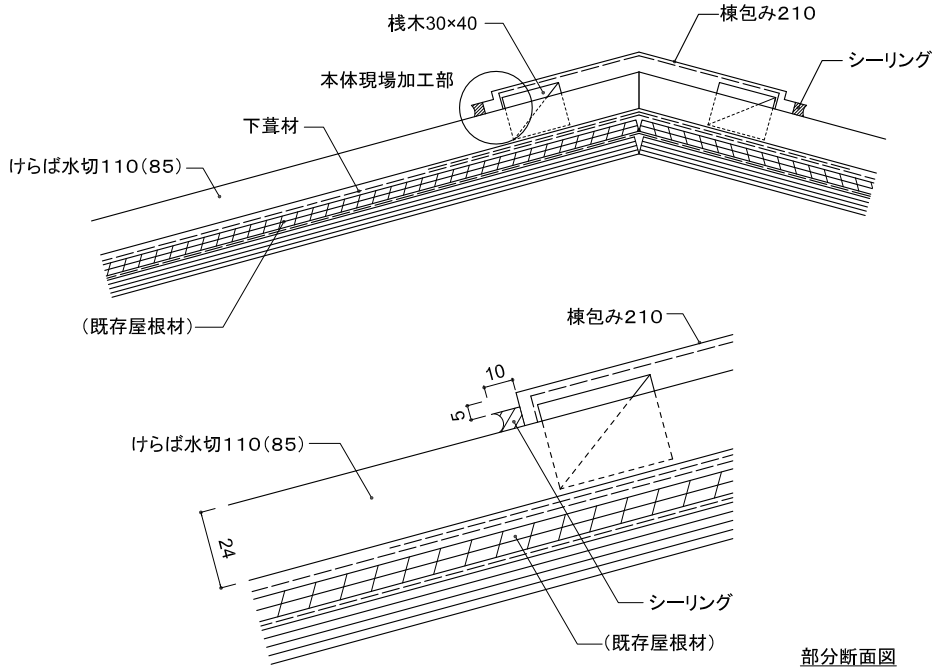

部分断面図

■施工ポイント・現場加工図
＜棟包み210端部の加工＞

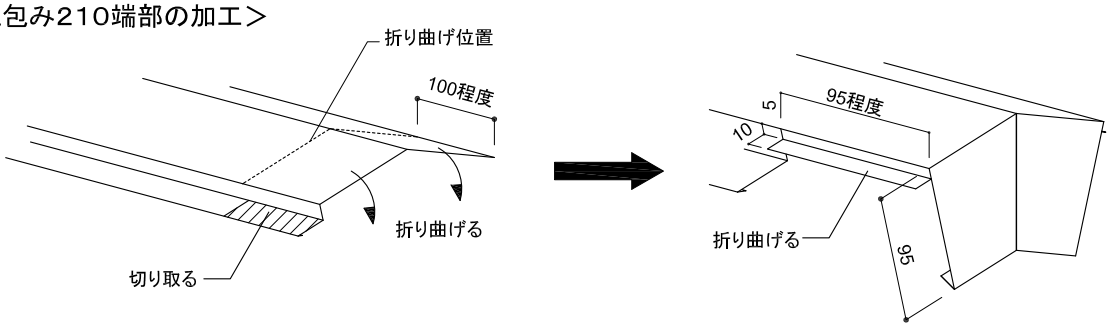




①大棟部のけらば水切110（85）は写真のように切断加工します。



②もう一方のけらば水切110（85）は先行して施工したけらば水切110（85）にかぶせます。

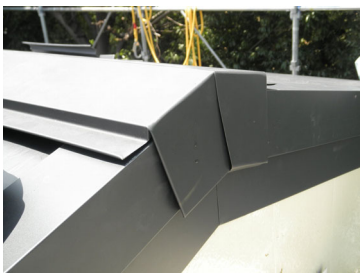

③棟包み210を上図のように加工し、けらば水切110（85）にかぶせます。
（写真はイメージです。）