モエンエクセラード[4等級]

1．5尺X10尺および1．5尺×6尺


通気金具施工


横張り

開口部周囲


内付けサッシ+見切りの場合


■開口部上側

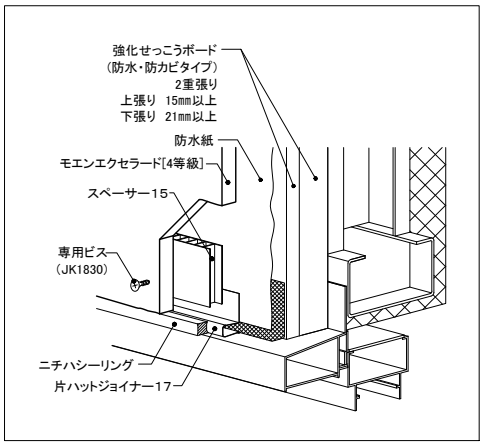

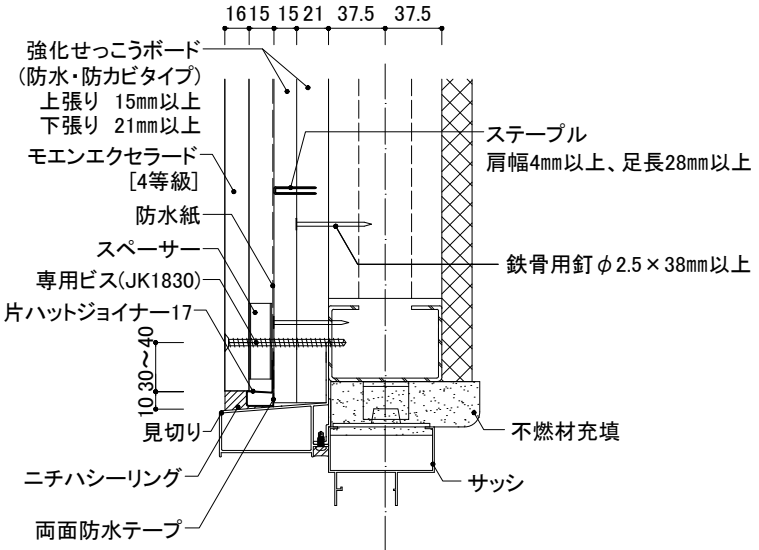



■開口部下側

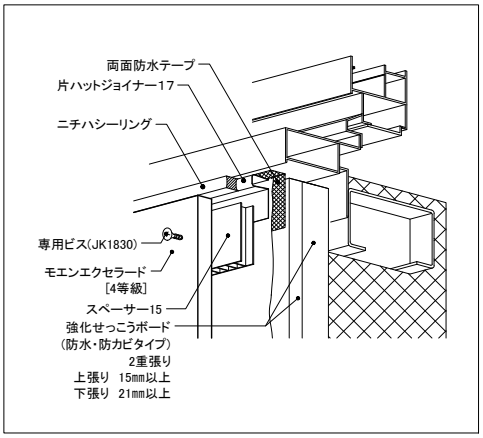

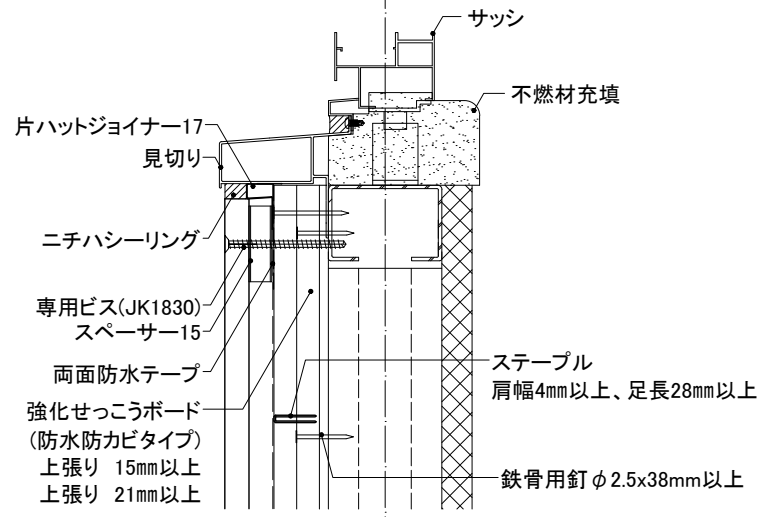

■開口部左右

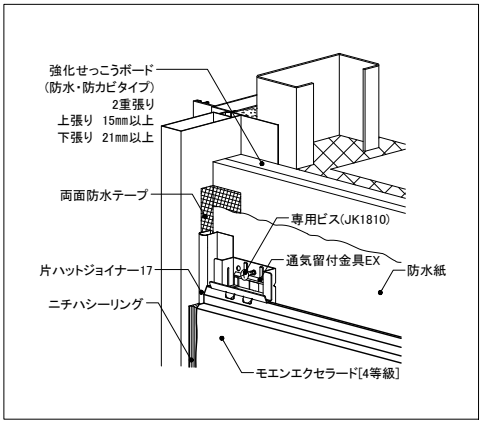

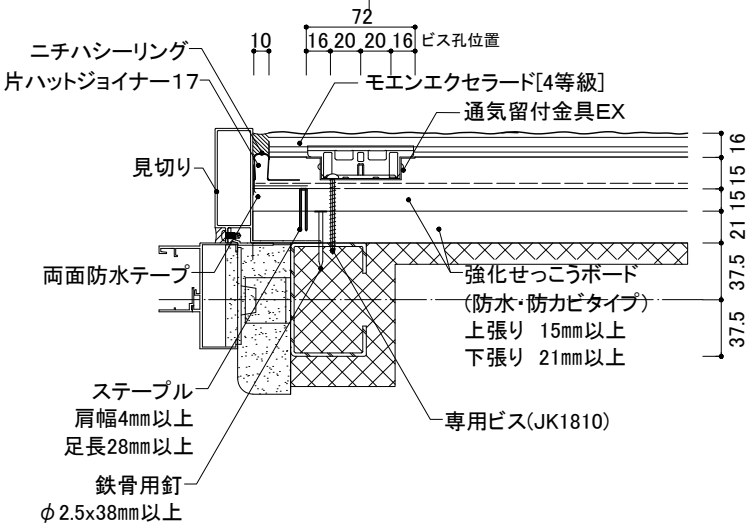

ビス頭 ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

注：下地鉄骨胴縁はC-75×45×15、サッシはRC造用内付けサッシを使用した場合の図面です。サッシの納まりについてはサッシメーカー様にお問い合わせください。

注：吹付け硬質ウレタンフォームの厚みを最小で表現しています。