


認定番号	面材くぎ	くぎ間隔	縁端距離	柱、横架材	間柱	壁倍率
FRM-0425	N65 NZ65	外周75以下 中通200以下	15±3	105×105 以上	30×105 以上	5.0

適用範囲


- 建築基準法施行令第40条～第49条(ただし、第48条を除く)に準拠した木造軸組
- 当該耐力壁は、建築基準法施行令第46条第4項表1に掲げる壁もしくは筋かいと併用できません。
- 平成12年建設省告示第1460号第二号ただし書きの規定に適合することを確認するために本構造方法の倍率の数値を用いる場合、当該倍率の数値に1.0を加えた数値を用いてください。
- 平成12年建設省告示第1352号における壁率比は、令第46条第4項表1の数値として、本構造方法の倍率の数値及び当該倍率の数値に1.0を加えた数値を用いた場合のいずれについても求め、同告示第三号の基準を満たすことを確認してください。

禁止事項


- 枠組壁工法の耐力壁には使用できません。
- 透湿性がない防水紙を使用しないでください。
- 保管中は『あんしん』を雨に濡らさないでください。
- 濡れている『あんしん』を施工したり、濡れている『あんしん』に防水紙を施工しないでください。
- 『あんしん』を以下の用途に使用しないでください。
仕上げ材、塗装下地材、タイル下地材、モルタル下地材(直塗り)、内装下地耐力面材
- 『あんしん』に直接、エアコン室外機や給湯器等の重い物を取り付けしないでください。
(重い物は躯体に取り付けてください。)




枠組壁工法




透湿性なし
防水紙




濡れている
『あんしん』施工



塗装、タイル、
モルタル下地材





雨濡れ



重い物

注意事項

- 『あんしん』の留め付けには、鉄丸くぎ N65 又は NZ65(JIS A 5508:2009)を用いてください。
- めっき鋼板にはくぎ打ち位置がマーキングされています。また、『あんしん』の表面の中通り部にはくぎ打ちラインが印字されています。
- 『あんしん』は、防水紙等で有効に防水されている部分で使用してください。
- 耐力壁の適用範囲と施工仕様については、認定書の別添にも記載されておりますので、確認のうえご使用ください。
- 耐力壁とする部位には、開口を設けないようにしてください。
- 『あんしん』と外壁材に通気層を設け、壁の水分・湿気を排出させる「外壁通気構法」を採用してください。
※水分・湿気が滞留すると、『あんしん』の性能が損なわれるおそれがあります。
- 壁倍率 5.0 は壁の高さ方向に継手を設けないでください。(下図のように継手を設けると、耐力壁になりません。)

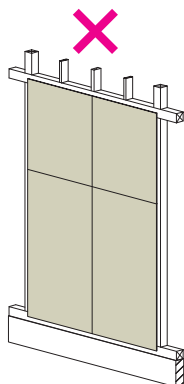

- 『あんしん』の保管及び取り扱い上の注意事項については、P18をご確認ください。