
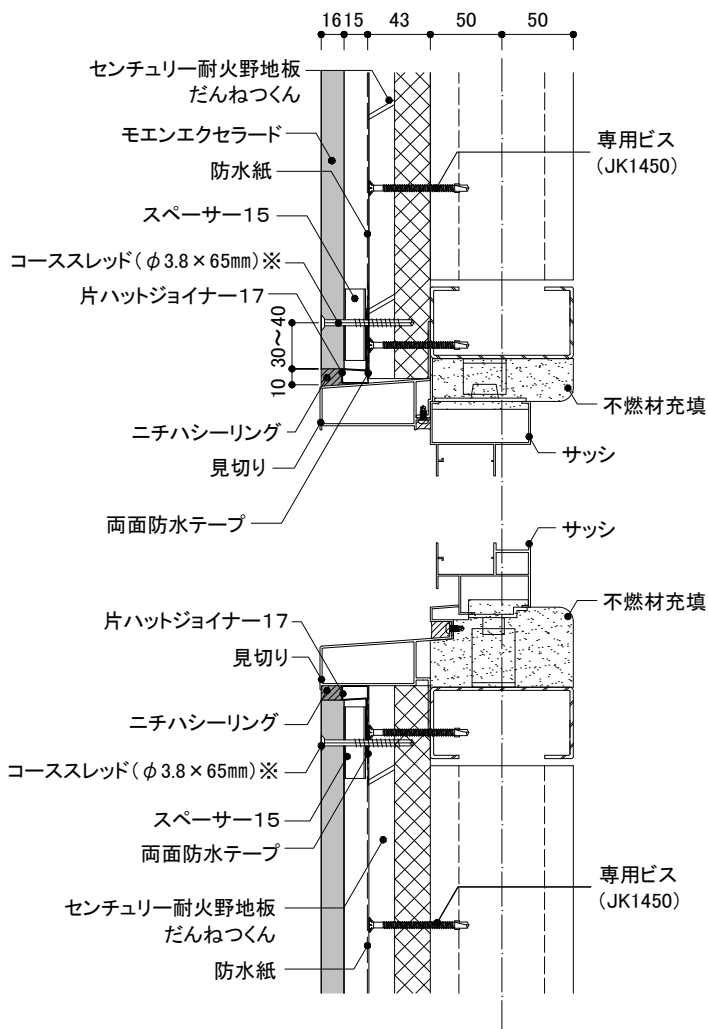
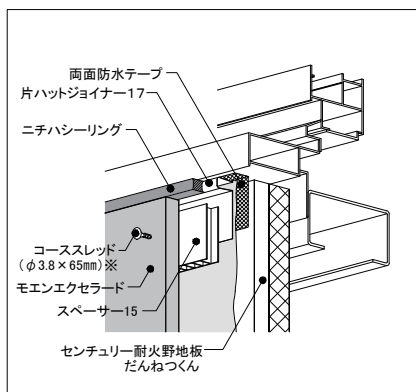




## 開口部周囲

## 内付けサッシ+見切りの場合

### ■開口部上下

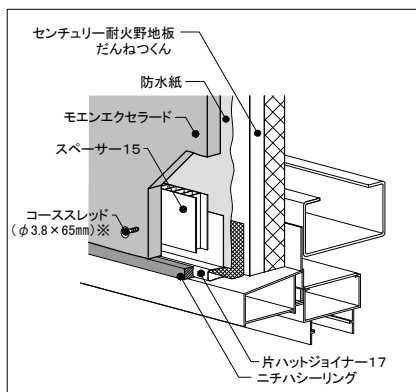

### ■開口部左右

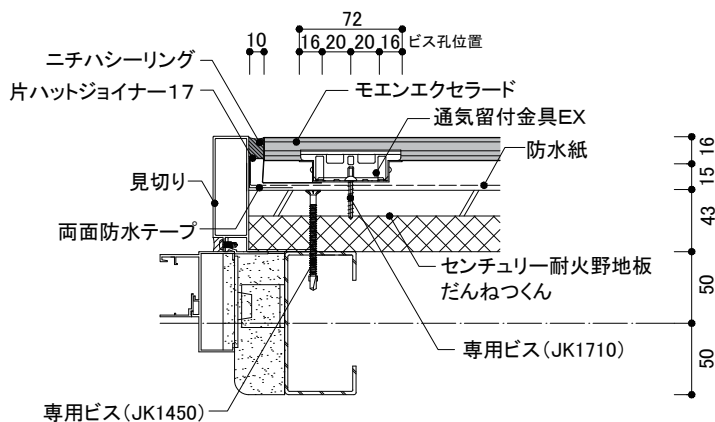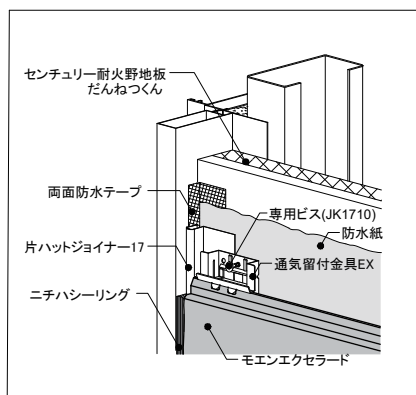

**ビス頭** ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

※ 表面留めビス 現場調達品ステンレス製コーススレッド: φ3.8以上×長さ(サイディングの厚み+45mm程度)  
JK1450は表面留めに使用しないでください。

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシはRC造用内付けサッシを使用した場合の図面です。サッシの納まりについてはサッシメーカー様に  
お問い合わせください。

注: 充填断熱材・下張りなしの構成で表現しています。断面構成によってはだんねつくんの留付材が異なりますのでP.333をご確認ください。