



通気金具
施工

横張り






モエンエクセラード

1.5尺×10尺、1.5尺×6尺



開口部周囲

外付けサッシの場合

■開口部上下

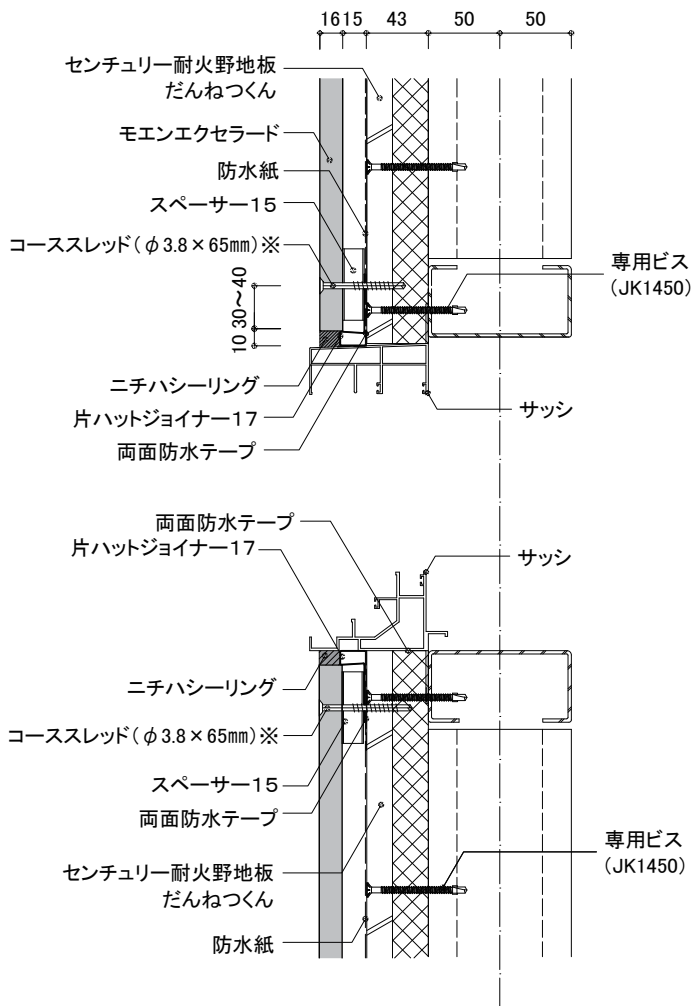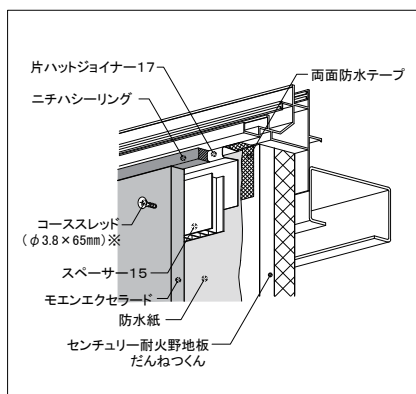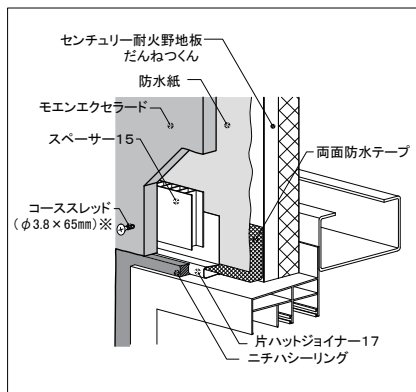

■開口部左右

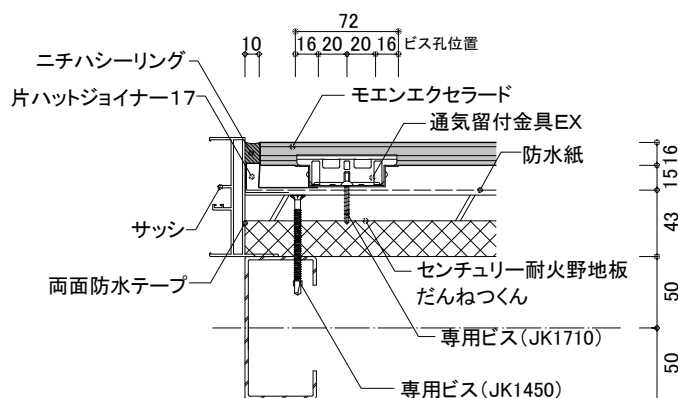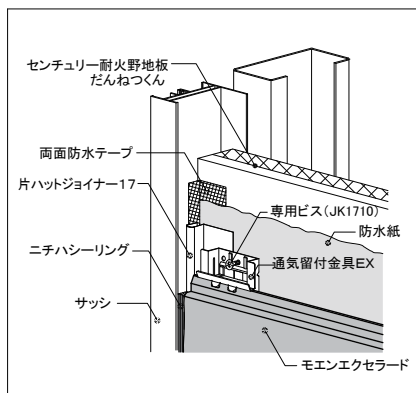

〔ビス頭〕 ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

※ 表面留めビス 現場調達品ステンレス製コーススレッド: φ3.8以上×長さ(サイディングの厚み+45mm程度)

JK1450は表面留めに使用しないでください。

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシは鉄骨用外付けサッシを使用した場合の図面です。サッシの納まりについてはサッシメーカー様にお問い合わせください。

注: 充填断熱材・下張りなしの構成で表現しています。断面構成によってはだんねつくんの留付材が異なりますのでP.333をご確認ください。