


## 2 各部の基本納まり図

### 2-3 左右接合部

- センターサイディングの留め付けは縦胴縁の端空きを10mm以上確保します。また、センターサイディングと受け材のカバー差し込み部は突き付けとせず、3mm程度の隙間を設けます。

#### <目地受け+目地カバー>

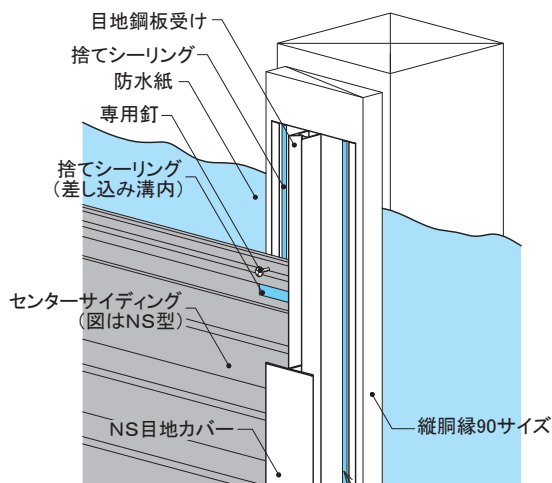

捨てシーリングの施工位置


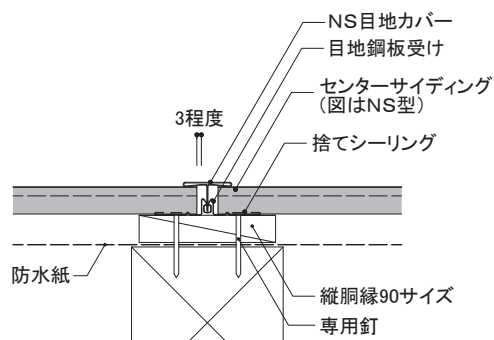


表 部材の設定

型	受け材	目地カバー
NS型	目地鋼板受け	NS目地カバー
M型、シリーズ、ST型、F型、FB型、FN型、D型	S目地鋼板受け18	S目地カバー

#### <目地受け+段目地>

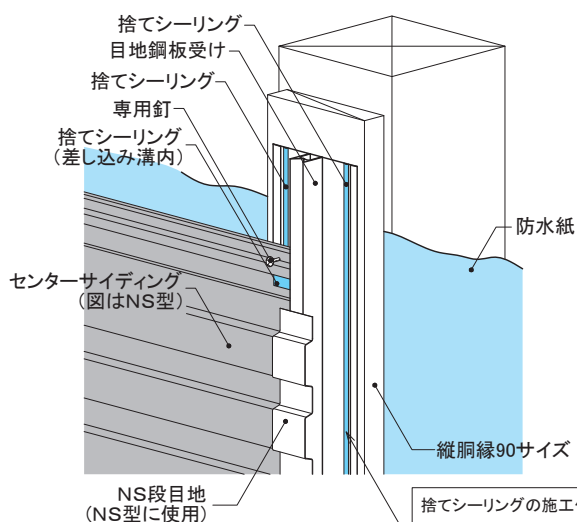

NS段目地  
(NS型に使用)

捨てシーリングの施工位置

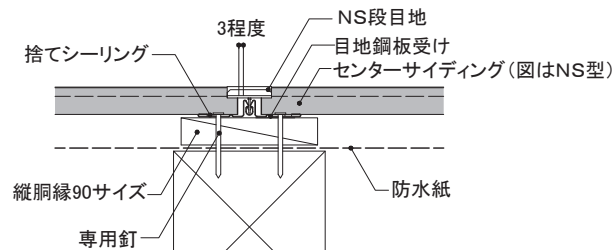


表 部材の設定

型	受け材	目地カバー
NS型	目地鋼板受け	NS段目地
シリーズ、FB型設定品	S目地鋼板受け18	段目地