

1 外張り断熱工法 3階建て基準

1-6 縦胴縁仕様 各部の規定

1)断熱材

断熱材厚み	50mm以下
断熱材種類	発泡系断熱材


2)補助棧

①補助棧の材質


スギ・ベイツガなど胴縁と同等の材を使用してください。

②設置箇所


1階建ての場合





2階建ての場合

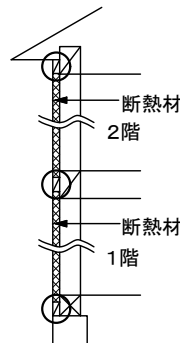

3階建ての場合

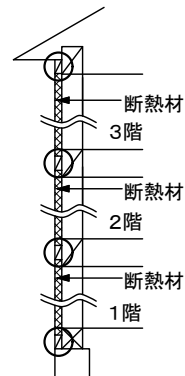


※桁側・妻側の壁の設置箇所はそれぞれ下図の位置とします。

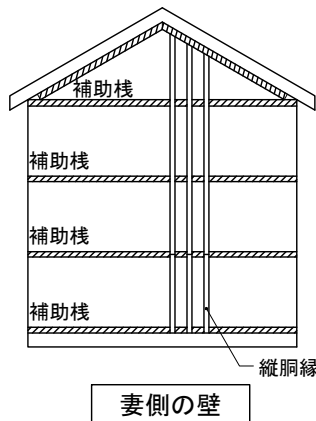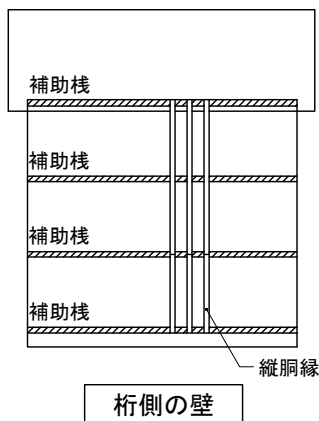

③寸法

厚さ(A)	断熱材の厚み
幅 (B)	●断熱材の厚みの1.5倍以上 かつ 45mm以上 ●胴差部など上下の胴縁を継ぐ箇所は、上記寸法をダブルとするか、90mm以上

(例) 断熱材厚25mmの場合 A:25mm B:45mm以上 断熱材厚50mmの場合 A:50mm B:75mm以上



④留付ビス

胴縁留付ビスと同じビスを使用してください。(留付間隔は胴縁間隔以下)

※ビスについては、「3)胴縁」の項目をご参照ください。