


# 1 モエン標準施工法

## 1-13 脊縁下地組み


### 5) 横脛縁仕様

- 横脣縁は2000mm以下の間隔で30mm程度の隙間を設け、通気を確保する構造とします。
- 横脣縁と出入隅部・開口部まわりの脣縁は、30mm程度の隙間を設け、通気する構造とします。
- 入隅部や出隅部などで脣縁が躯体に留め付けられない場合は、追加下地を設け、必ず下地に留め付けます。
- 開口部左右で、モエンの割り付け幅が100mm以下となる場合は、補助脣縁を追加します。

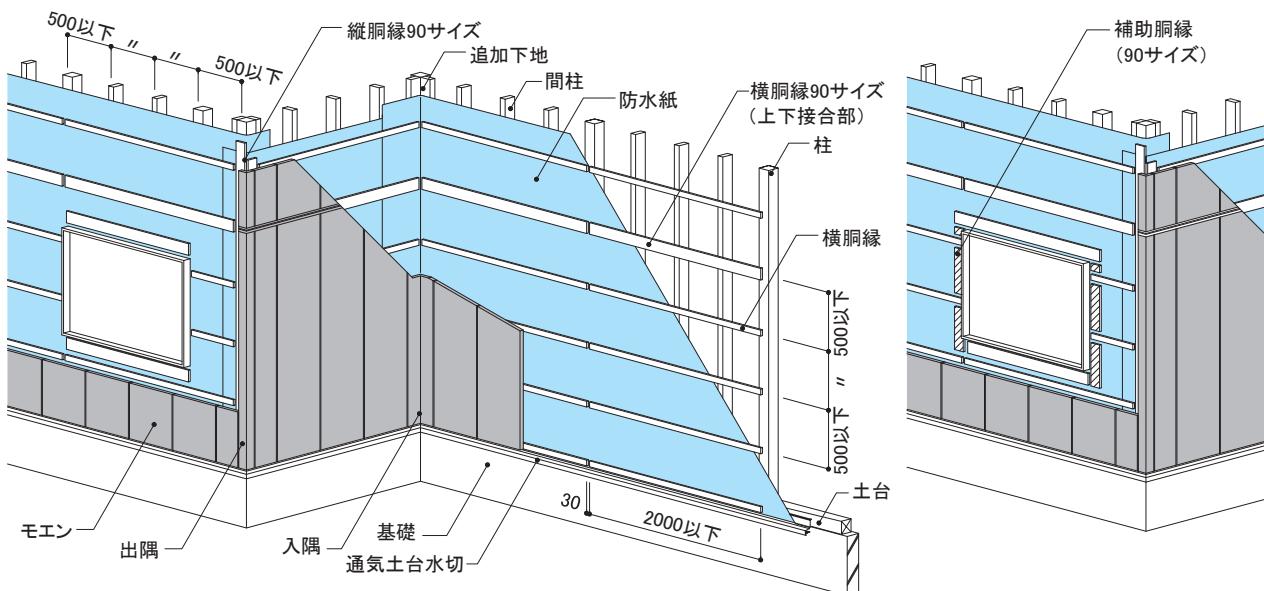

### 積雪地域での脣縁組み

- 積雪地域では、雪の積もる高さまで横脣縁を303mm以下の間隔で留め付けます。  
※下屋根部分も同様の脣縁組みをしてください。

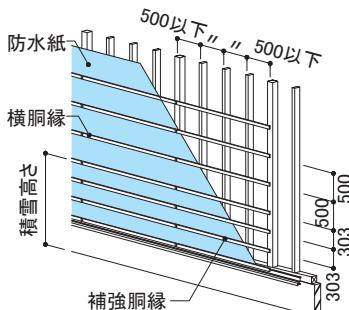

**注 意** 下図のように2000mm以下の間隔で30mmの隙間を設けて施工してください。  
通気がとれず凍害など不具合の原因となります。

