


# 1-23 各部の基本納まり図

## 16) その他

### ④ 樋支持金物

- 樋支持金物の取り付けは、柱・間柱上で胴縁など下地のある場所としてください。
- モエン端部より40mm以上離れた位置に留め付けます。
- 樋支持金具の留め付け部に、10mm程度の隙間を確保しニチハシーリングを充填します。

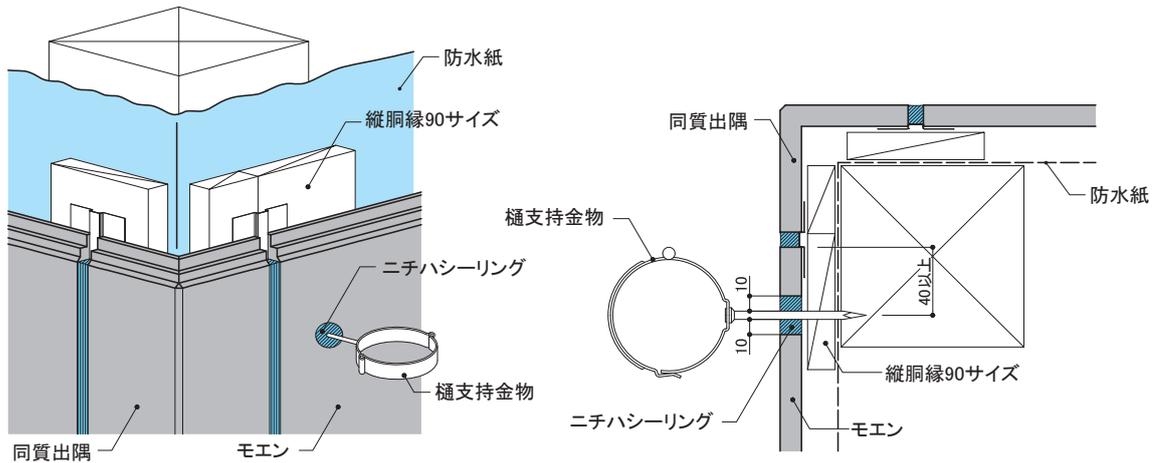

### ⑤ 配管支持材

- 取り付けは必ず胴縁などの下地がある場所で行います。
- モエンの接合部(合いじゃくり目地・シーリング目地)への留め付けは行わないでください。

