

## 1-23 各部の基本納まり図



### 16) その他

#### ③電気配線・設備配管

- 電気配線・設備配管は必ず片面防水テープを使用して、防水紙との隙間を密着させます。
- モエンとの取り合いは、10mm程度の隙間を設けニチハシーリングを充填します。



注 意 配線・配管まわりは隠蔽される部分です。雨漏りが起きないように確実な防水処理を行ってください。

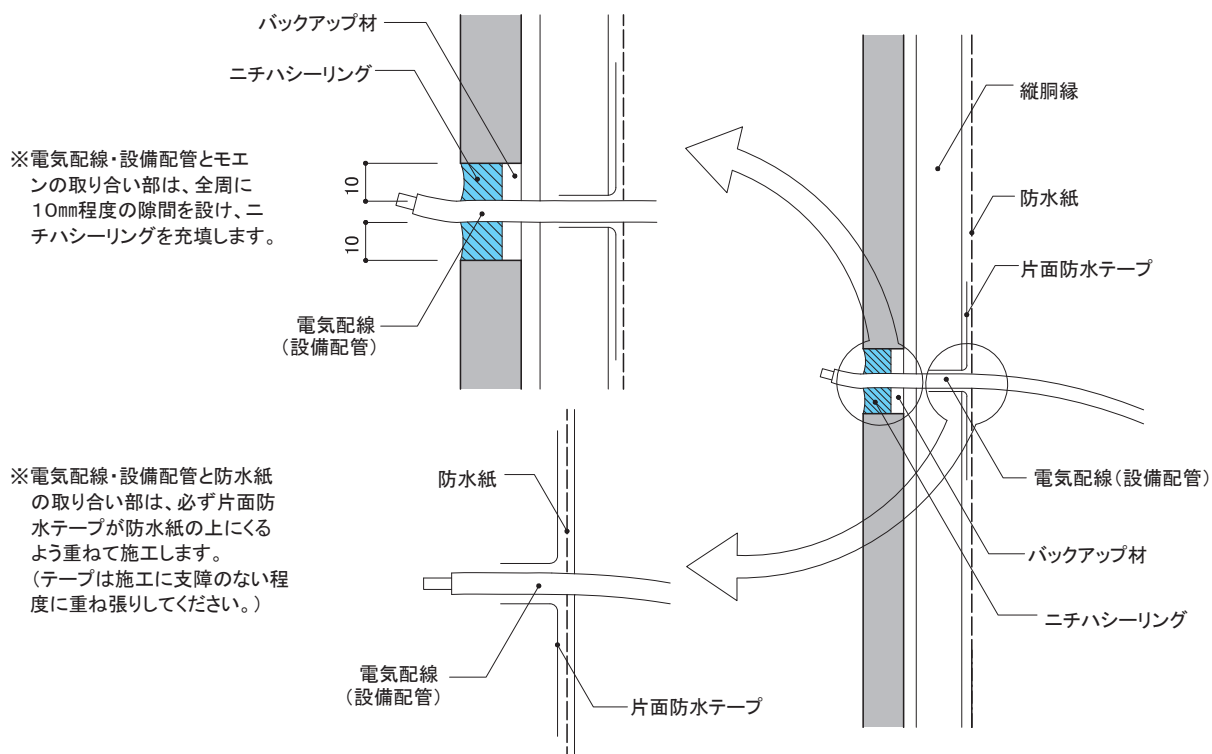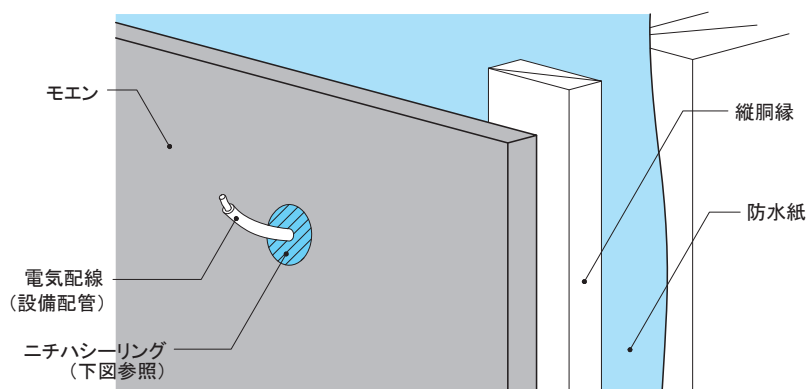

#### <スリーブ管(じゃばら管)施工例>

