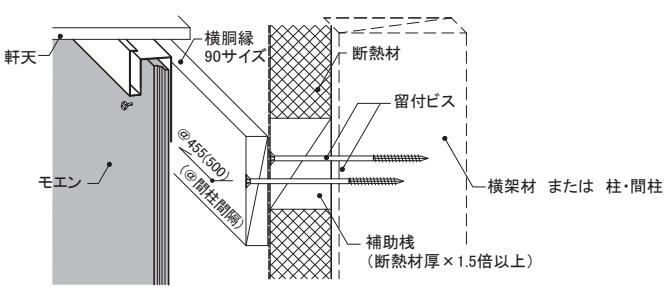
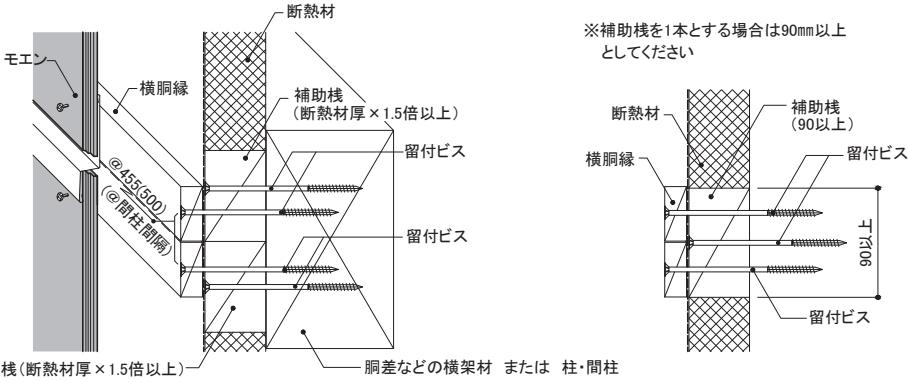
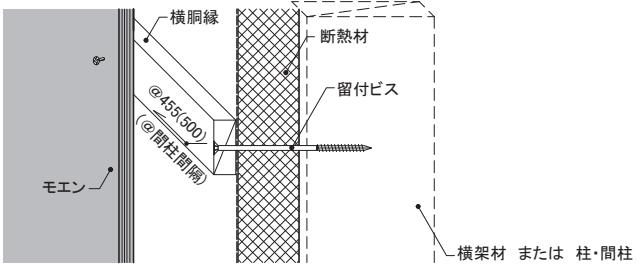


4 外張り断熱工法

4-7 横胴縁仕様 各部の規定

<釘打ち施工>

()内数値はメーターモジュールの場合

部位	躯体の状況
軒部など (モエンの上端部)	<p>シングル留め @455(500)mm以下</p>  <p>※釘打ち施工では、躯体(横架材に留め付け・柱に留め付け)にかかわらず、同じ留付方法となります。</p>
胴差部・妻壁部など (モエンの上下接合部)	<p>シングル留め @455(500)mm以下</p>  <p>※補助棟を1本とする場合は90mm以上としてください</p>
断熱材部	<p>シングル留め @455(500)mm以下</p> 
土台部・下屋根部など (モエン張り始めの下端部)	<p>シングル留め @455(500)mm以下</p> 