




横暖ルーフ

工法	既存屋根材
重ね葺き	セメント系新生瓦 アスファルトシングル


4) けらば部

① けらば唐草60

- けらば唐草60は専用ビス(ステンレスドリルビスφ4.4mm×55mm)を用いて、455mm以下の間隔で図の位置に取り付けます。
- 下葺材を張り、横暖ルーフは専用ビス(ステンレスドリルビスφ4.4mm×55mm)を用いて、455mm以下の間隔で留め付けます。
- 横暖ルーフ本体端部は図のように現場加工し、けらば唐草60へ納めます。
強風地域では取り付け部にシーリングを施工してください。

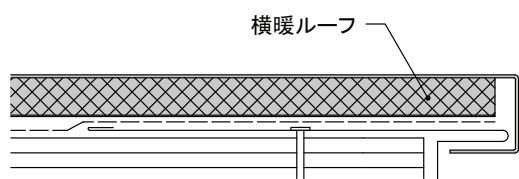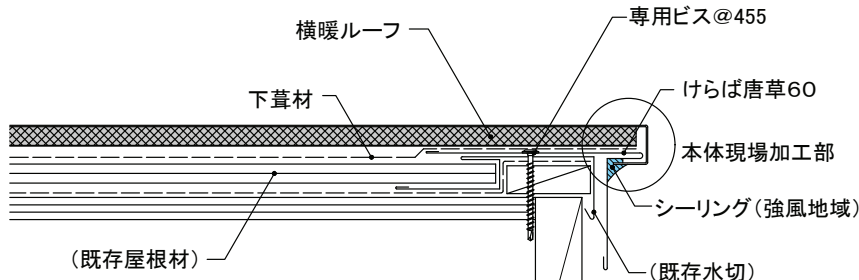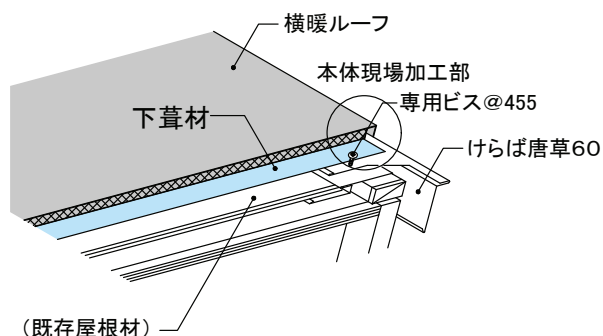

部分断面図

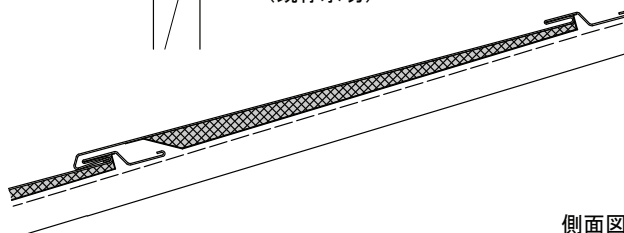

側面図

■ 施工ポイント・現場加工図

- 横暖ルーフ本体のけらば部分は、図のように加工します。

