



横暖ルーフα

工法	既存屋根材
重ね葺き	セメント系新生瓦 アスファルトシングル

8) 谷部

① 谷樋

- 既存屋根材に、下葺材を施工します。
- 谷樋は谷樋用吊り子を使用し留め付けます。谷樋用吊り子は300mm以下の間隔で配置し、専用ビス（ステンレスドリルビスφ4.4mm×55mm）で留め付けます。本体留め付けの際は、谷樋を避けて施工します。
- 谷樋部分は図のように加工した横暖ルーフα本体を、谷樋折り返し部分に引っかけるようにして施工します。

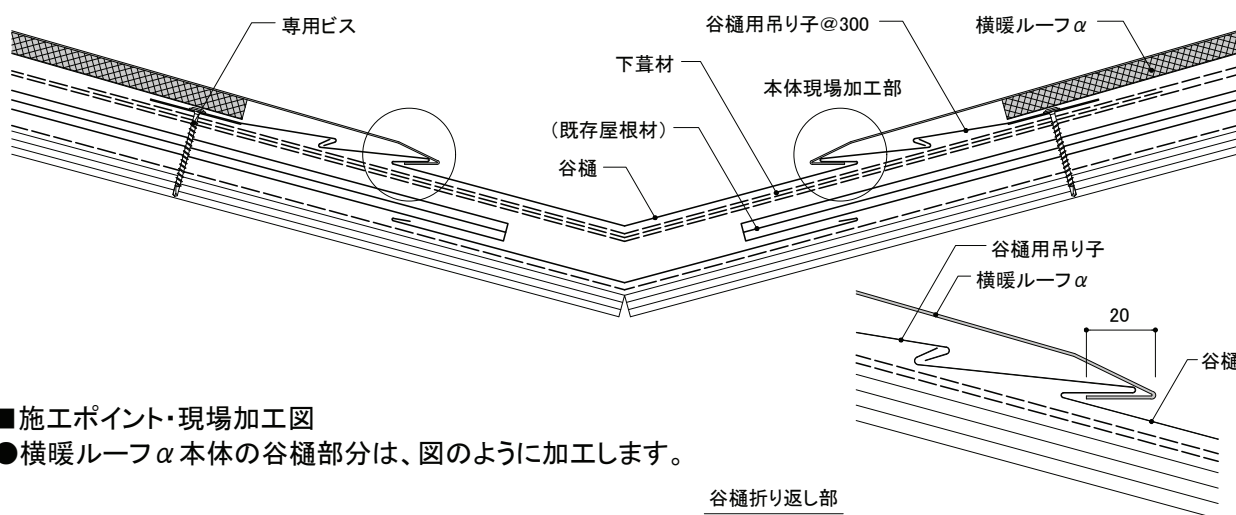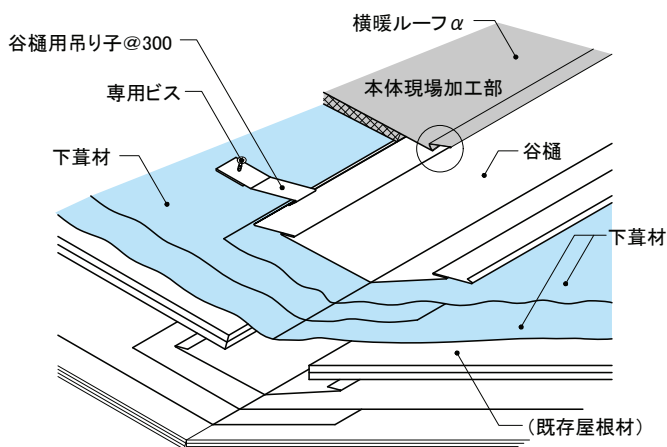

■ 施工ポイント・現場加工図

- 横暖ルーフα本体の谷樋部分は、図のように加工します。

