

モエンエクセラード[4等級]

1. 5尺X10尺および1. 5尺×6尺



通気金具
施工





横張り





開口部周囲

外付けサッシの場合

■開口部上下

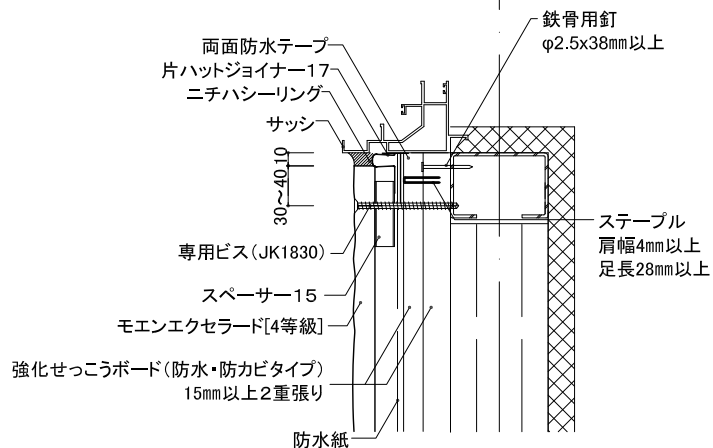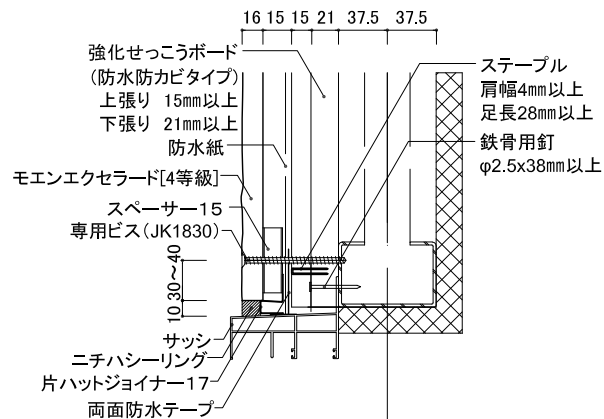

■開口部左右

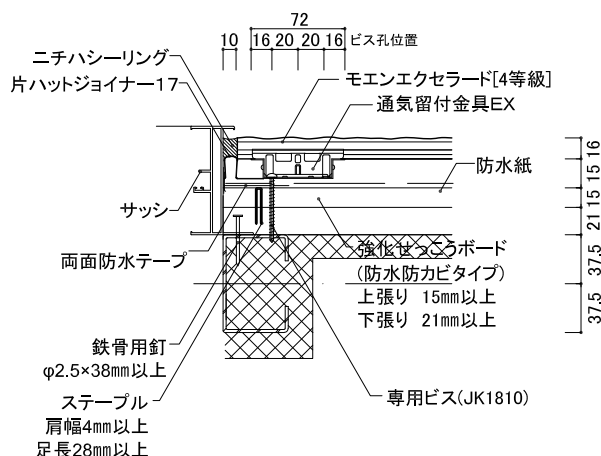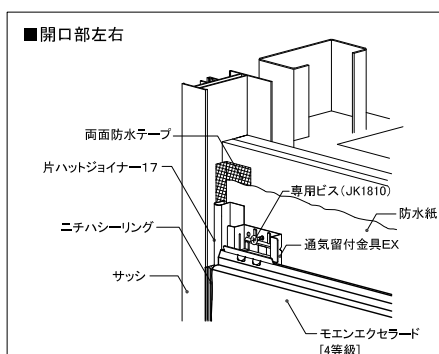

〔ビス頭〕 ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

注: 下地鉄骨胴縁はC-75×45×15、サッシは鉄骨用外付けサッシを使用した場合の図面です。サッシの納まりについてはサッシメーカー様に
お問い合わせください。

注: 吹付け硬質ウレタンフォームの厚みを最小で表現しています。