

モエンエクセラード[4等級]

1. 5尺×10尺および1. 5尺×6尺



通気金具
施工



横張り





開口部周囲

内付けサッシ+見切りの場合

■開口部上下



■開口部左右

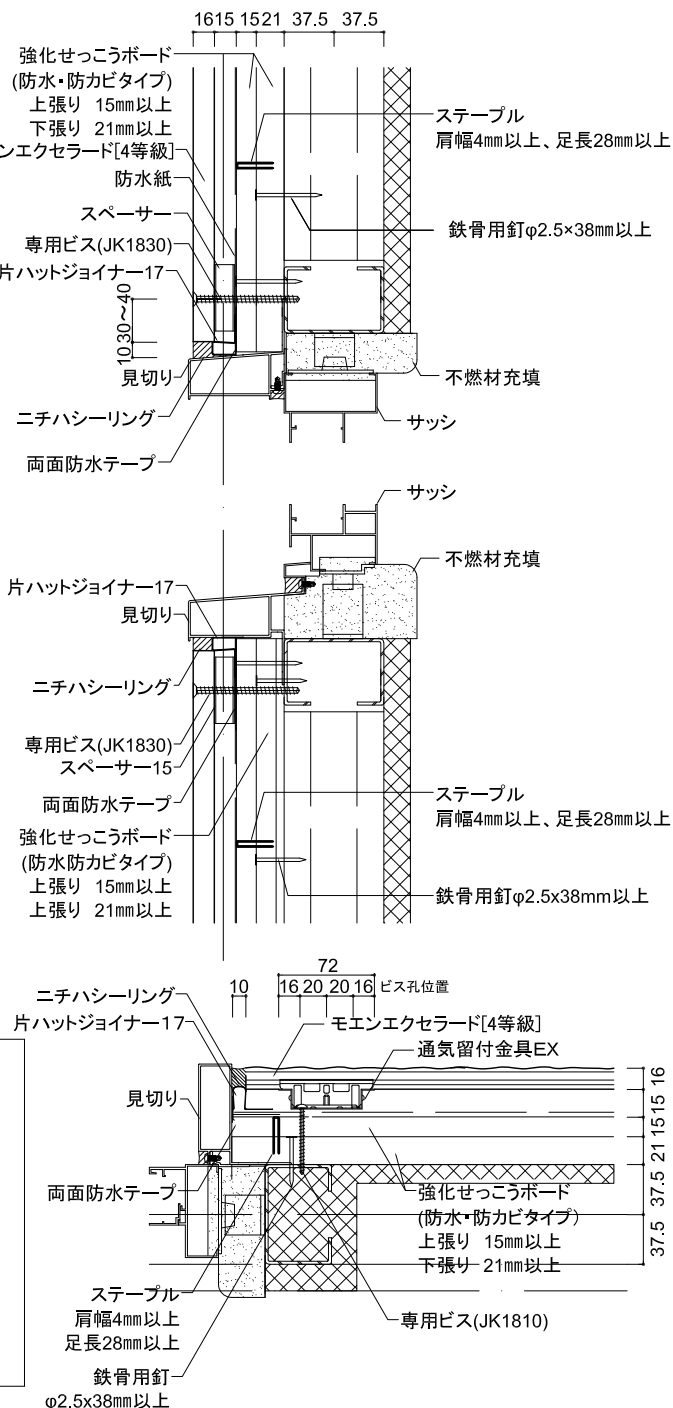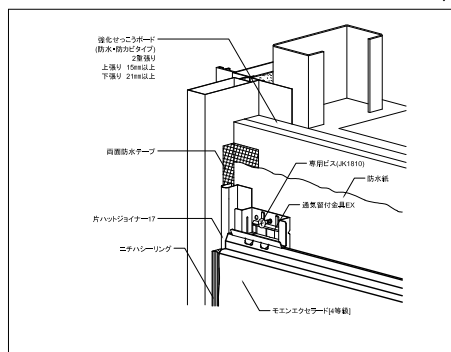

ビス頭 ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

注: 下地鉄骨胴縁はC-75×45×15、サッシはRC造用内付けサッシを使用した場合の図面です。サッシの納まりについてはサッシメーカー様に
お問い合わせください。

注: 吹付け硬質ウレタンフォームの厚みを最小で表現しています。